


Rzut piwnic
powtarzalny dla
ul. Matejki 2 ; 6 ; 10

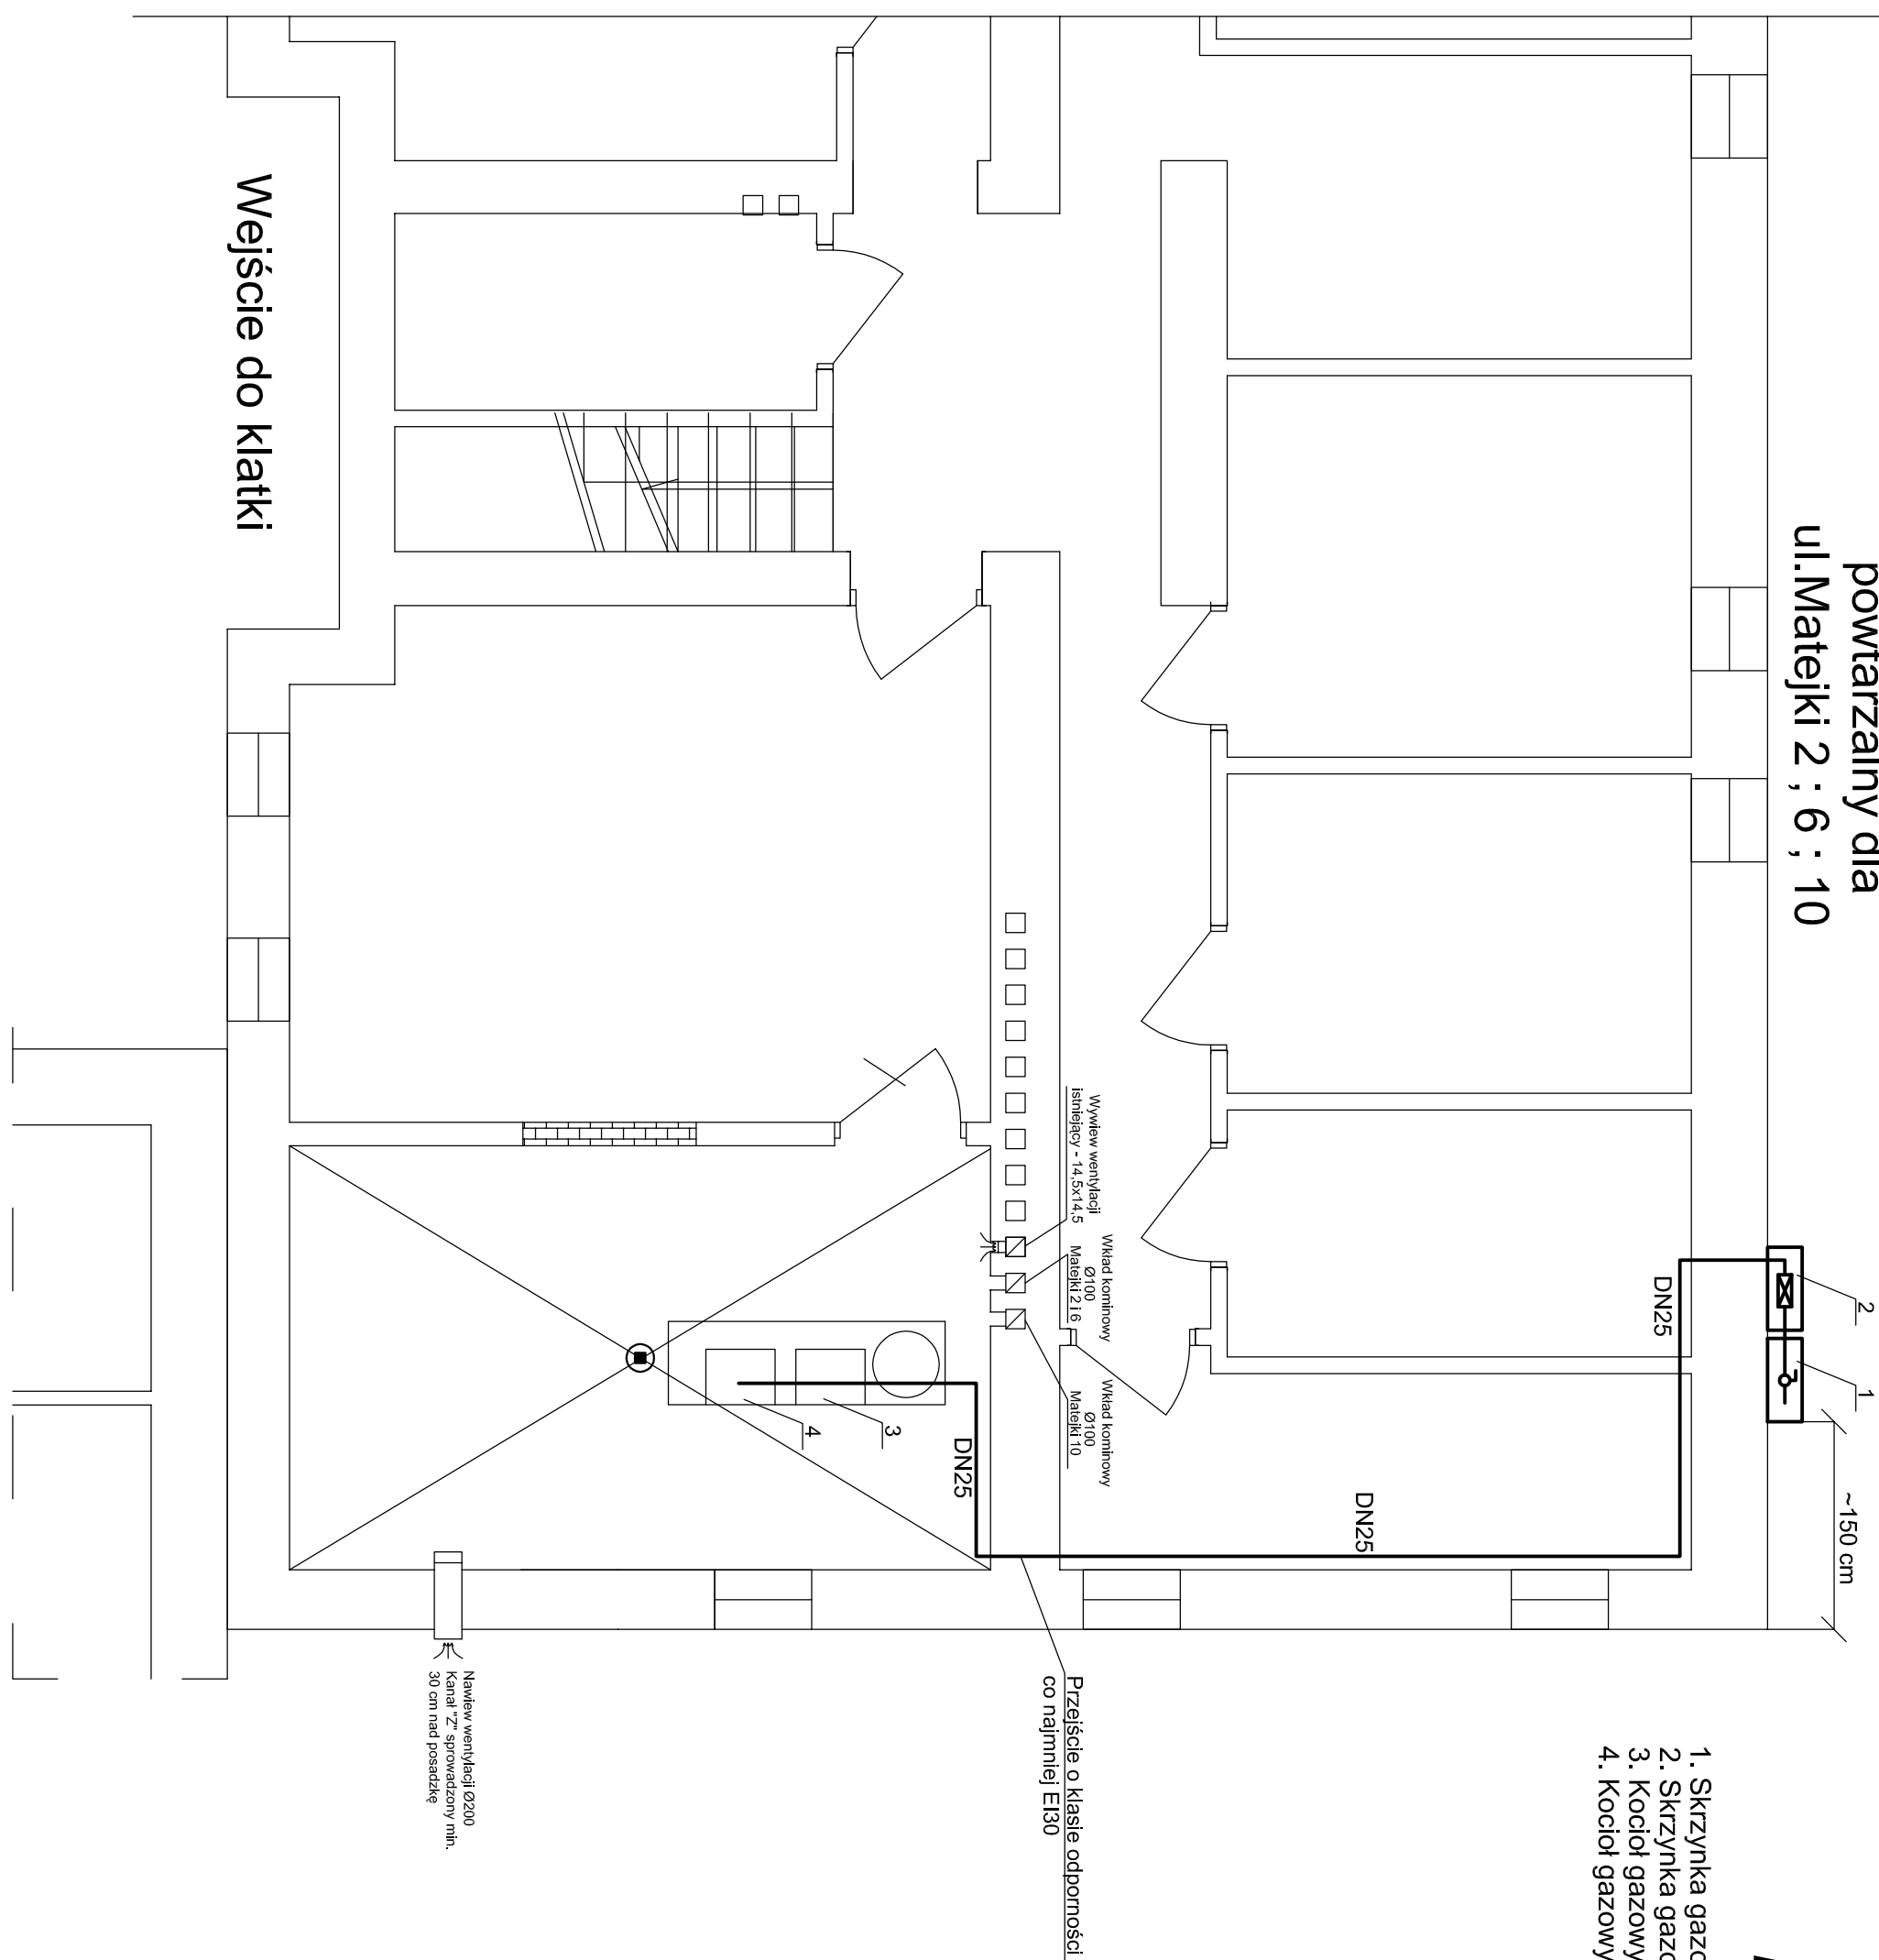


LEGENDA

1. Skrzynka gazowa z kurkiem głównym DN25
2. Skrzynka gazomierza G4
3. Kocioł gazowy 38 kW
4. Kocioł gazowy 20 kW

Projektował	05.17.	A.MILIOS	Format	Przynależy do org. nr
Sprawił	05.17.	B.KŁYS	Skala	PB
Kierownik prac	05.17.		Podpisano	Ciepła branżowa
Pracownia	Date	Nazwisko	1:50	Uwagi
Biporo-Ecosystem KATOWICE				Numer projektu 18517
Nazwa rysunku Rzut piwnic				Numer rysunku 2
BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. MATEJKI 2-12 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ				


Blok kotłów - powtarzalny
ul. Matejki 2,6,10

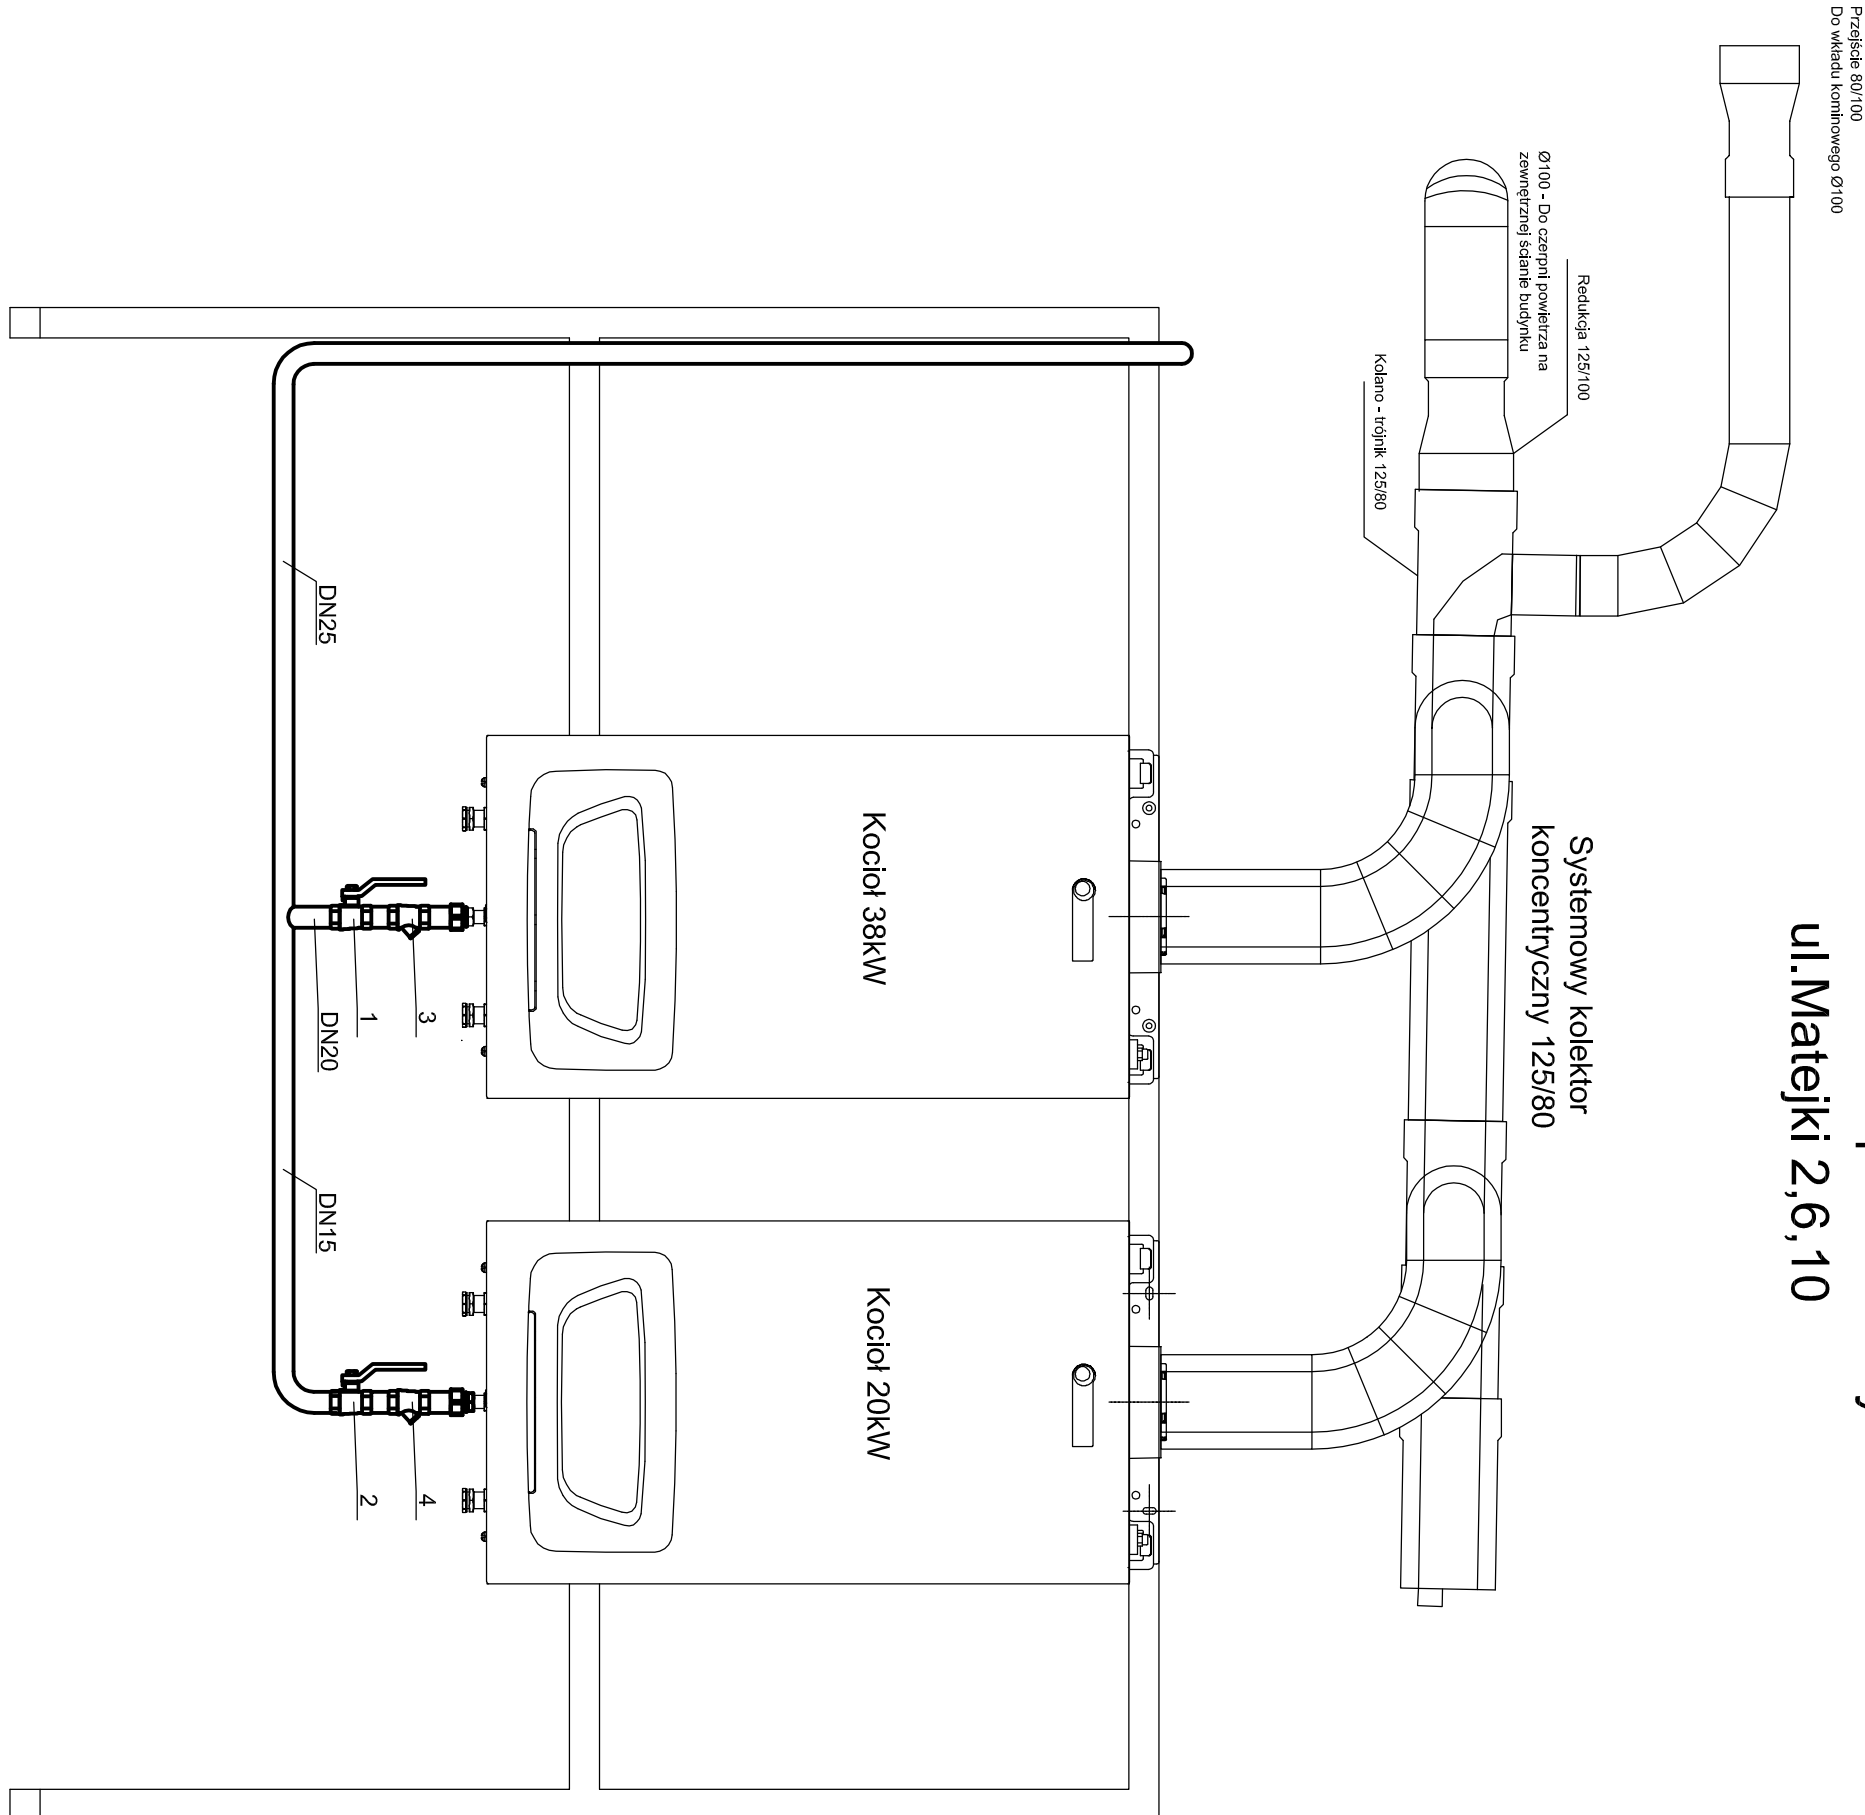

LEGENDA

1. Zawór kulowy gwintowany do gazu DN20
2. Zawór kulowy gwintowany do gazu DN15
3. Filtr do gazu DN20
4. Filtr do gazu DN15

Problematyka	05.1.17. KAMUSY	Forma	Forma i treść	
Synonimy	05.1.17.6 KRYZY	A4	System	PG
Wzajemne pow.	05.1.17	Podpisane	Case	UML, GSN
Procesy	05.1.17	%	Intencje	
Procesy	05.1.17	Nazwa	Umlp	
Bipr-Ecosystem				
KATOWICE				
Nazwa systemu	Nazwa systemu			
Podłączenie instalacji gazu do kotłowni	4			

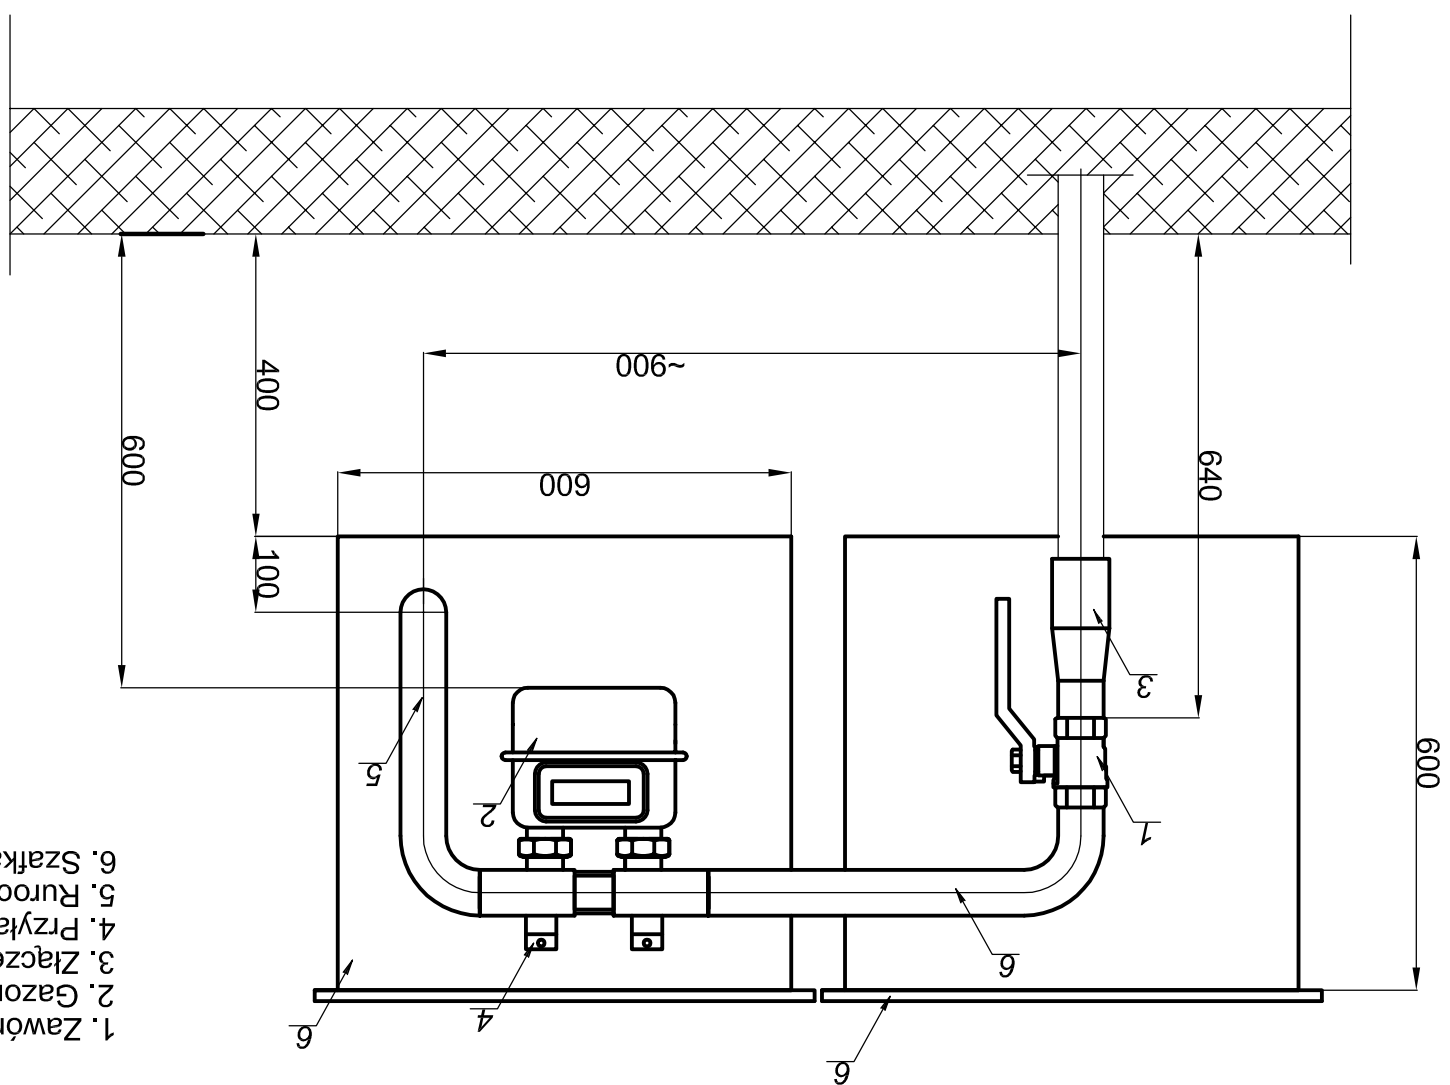

A-A

LEGENDA

1. Zawór kulowy gwintowany do gazu DN25
2. Gazomierz mieszkowy G4 Q_{max}=6m³/h
3. Złącze monolityczne gazu DN25 gwintowane
4. Przyłącze gazomierza 130mm
5. Rurociąg gazowy DN25
6. Szafka gazowa 600x600x250

[illegible]