


Rzut 1:50

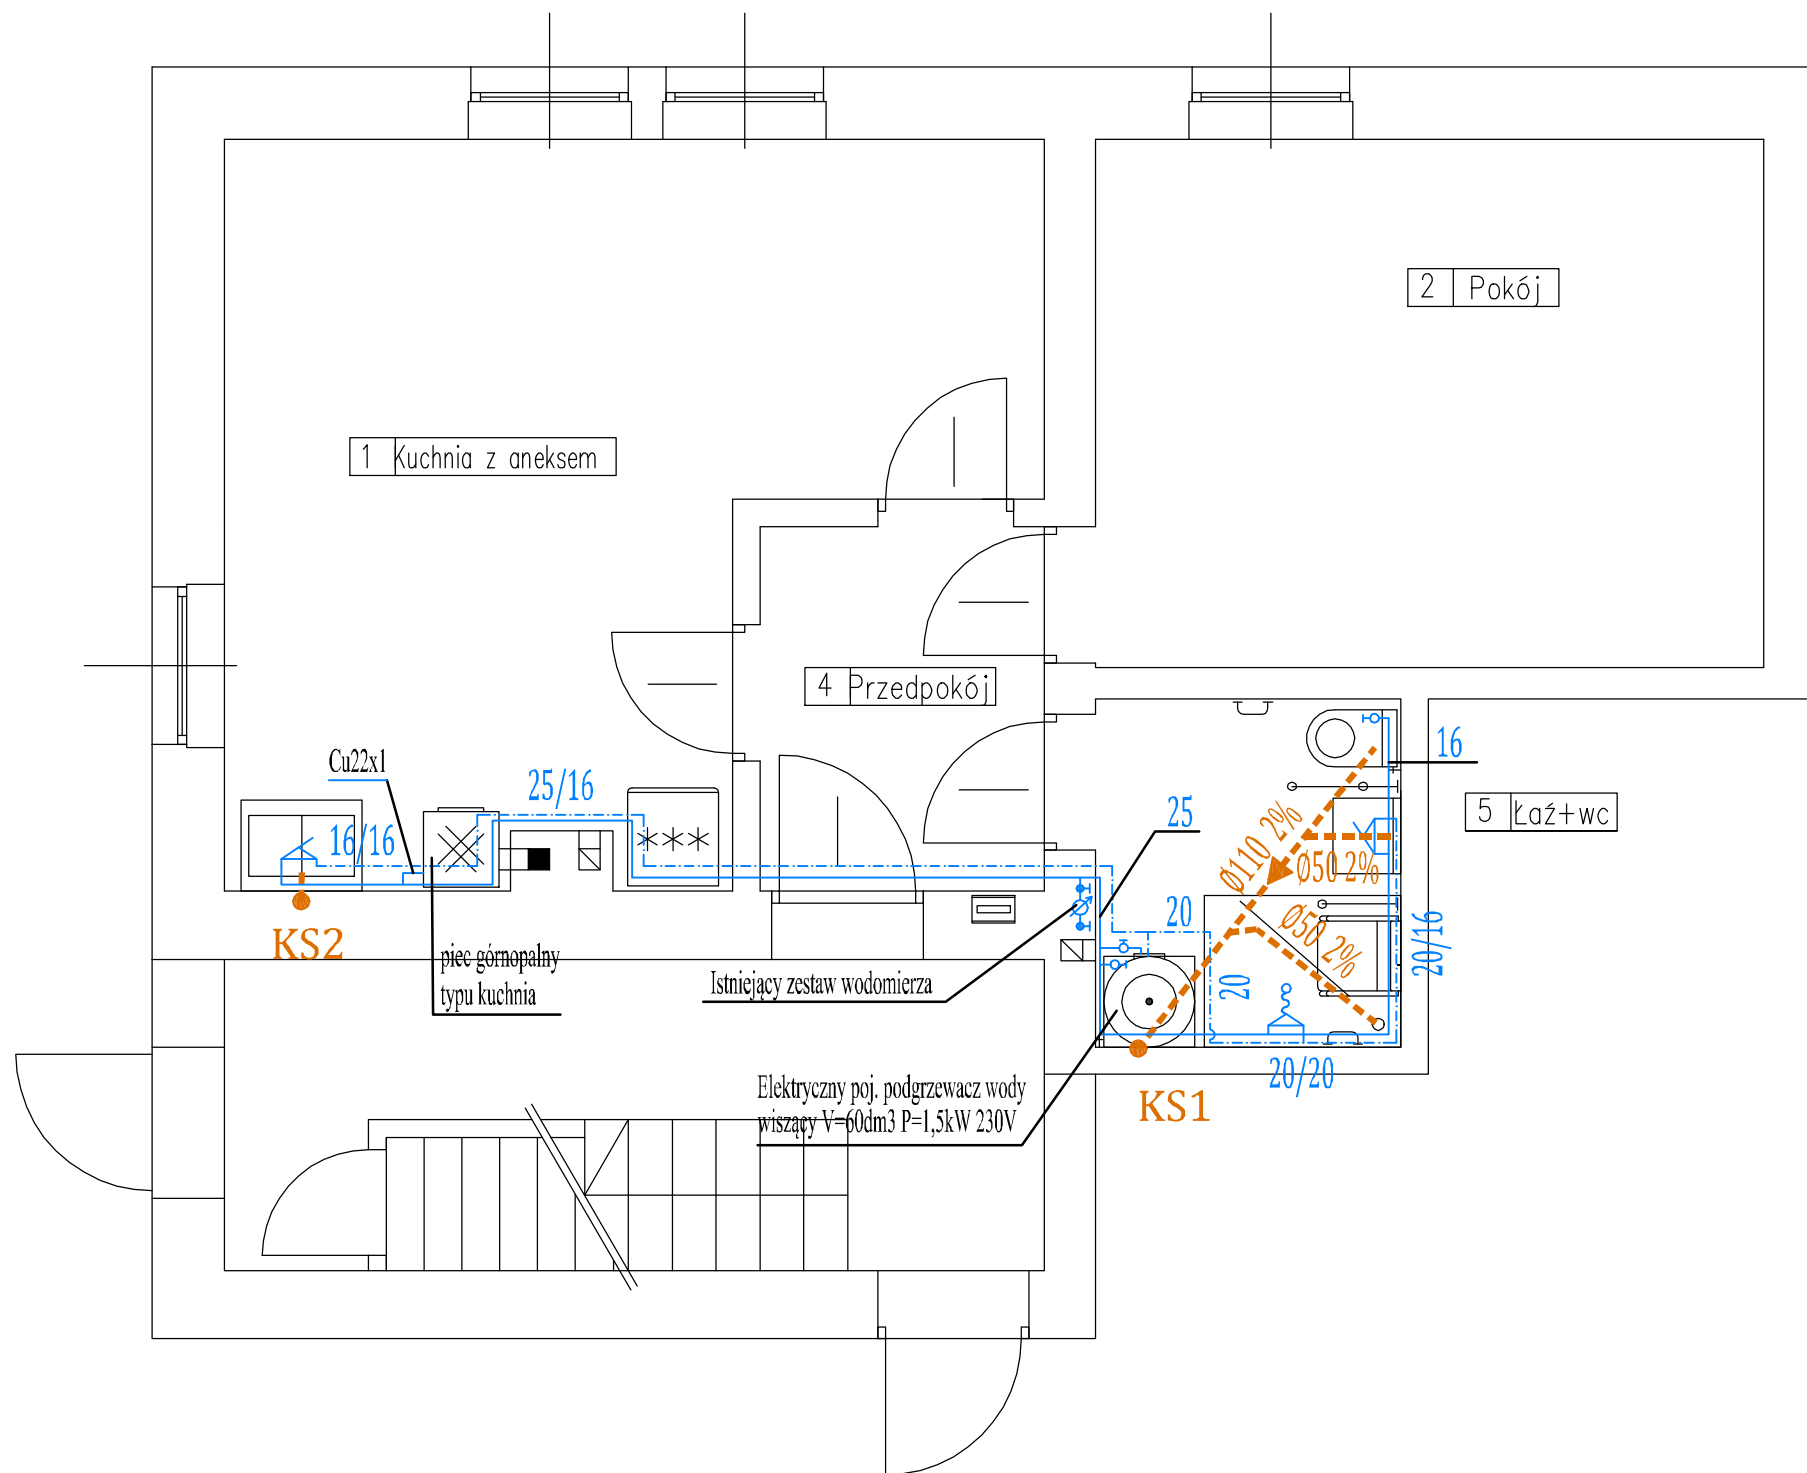

OZNACZENIA:

- woda zimna rury PEX/AL/PEX
- - - woda ciepła rury PEX/AL/PEX
20/16 woda zimna Ø20x2mm/woda ciepła Ø16x2mm
— kanalizacja sanitarna, rury PVC/PP Ø110, Ø50
- - - kanalizacja sanitarna rury prowadzone pod posadzką
KS1, KS2 istniejące piony kanalizacyjne

Uwaga: przybory sanitarne podłączyć do istniejących pionów i odpływów kanalizacyjnych. Dopuszcza się prowadzenie nowej instalacji "po śladzie" istniejących przewodów.

MODYLION		PRACOWNIA INŻYNIERSKA MAREK WIŚNIEWSKI 41-711 Ruda Śląska, ul. Bosonowa 41		
OBIEKT: LOKAL MIESZKALNY NR 1 ADRES: UL. BYTOMSKA 34/1 41-704 ORZEGÓW				
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO				
RZUT INSTALACJI WOD-KAN				SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Olsński upr.do proj. nr SLK/5874/PWBS/15		DATA: 10.2017		NR RYS: IS-1