


Zasilanie z RG YDY 5x6

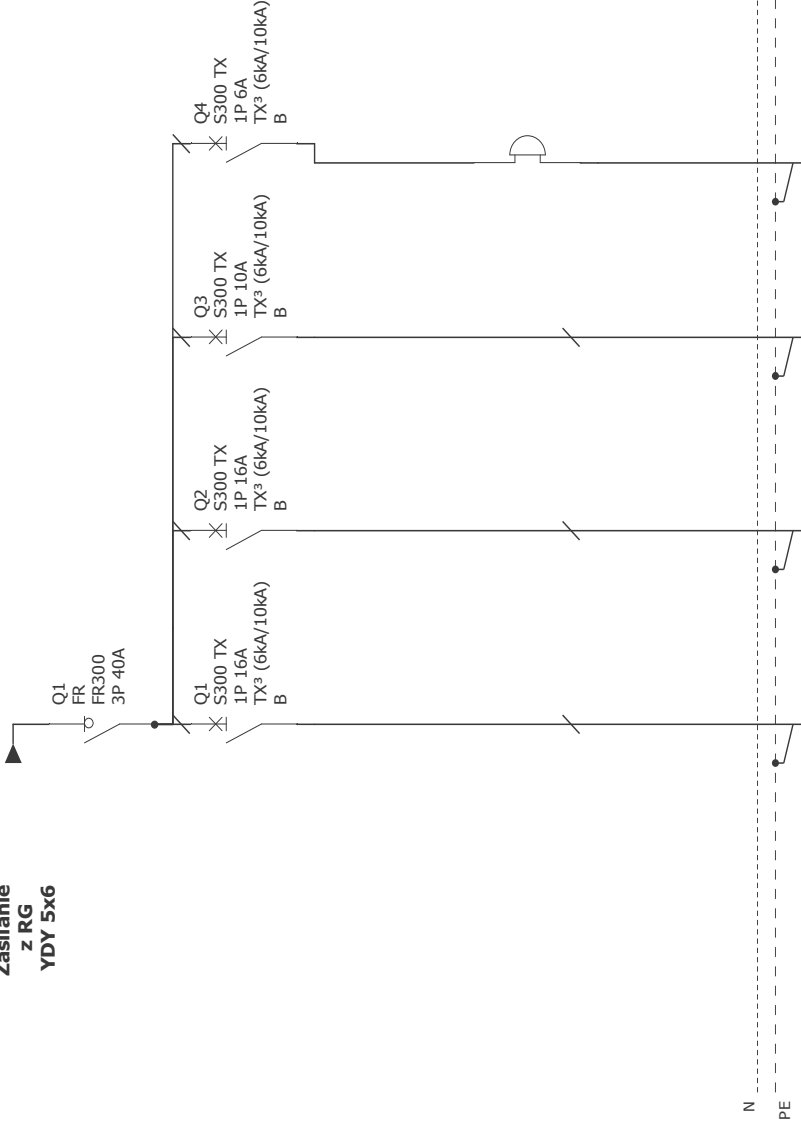

Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2	Q3	Q4
Oznaczenie zadisku				
Opis	istniejący obwód	istniejący obwód	istniejący obwód	obwód dzwonkowy
Moc				
Długość kabla				
Przekrój przewodu				2x1,5
Typ kabla				YDY
Typ izolacji kabla				

Docieplenie budynku mieszkalnego w Rudzie Śląkiej ul. Chorzowska 9a - Termomodernizacja Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych	schemat ideowy					Nr. projektu:	C	F			
	Tablica mieszkaniowa TM					Nr. rysunku:	7	B	E		
						Nr. rysunku:	7	A	Michał Botor	D	
						Data:	22.10.2019	Autor:	Łukasz	Nr. akursza:	1 / 1
											Marek Kowalski