


**zasilanie budynku  
z złącza WG  
kabel YKY 5x25**

# rozdzielnia główna

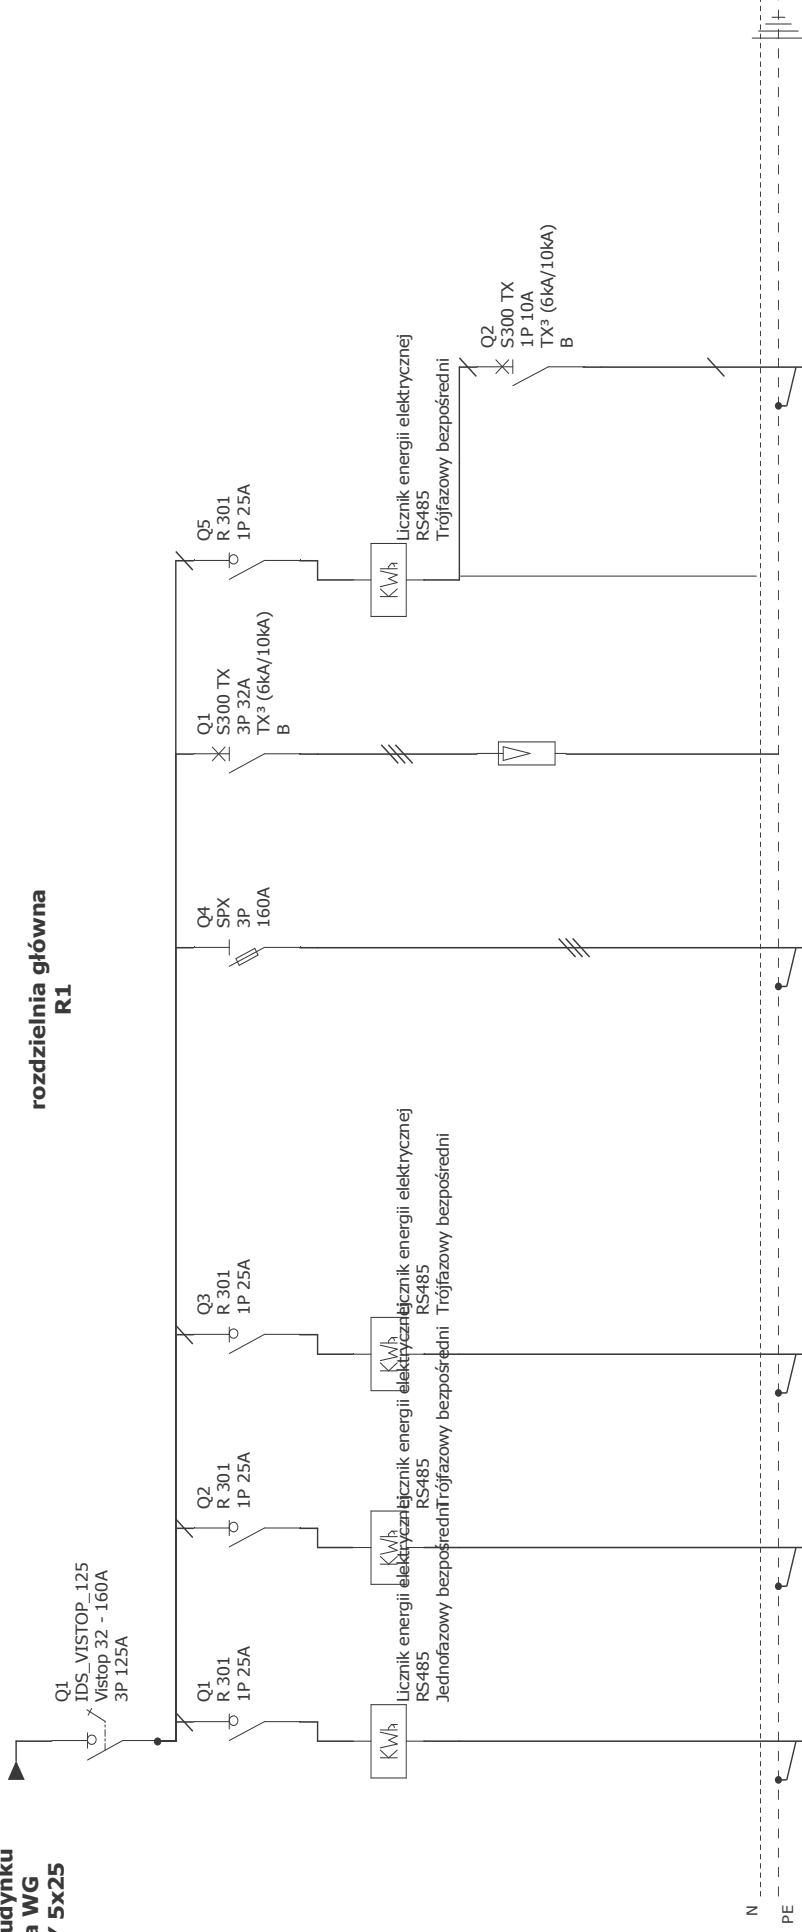

Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2	Q3	Q4	F1	Q5	Q2
Oznaczenie zacisku							
Opis	zasilanie mieszkania nr 1	zasilanie mieszkania nr 2	zasilanie mieszkania nr 3	Zasilanie klatki 2a bez zmian		Tablica ADM bez zmian	Zasilanie oświetlenia na klatce schodowej
Moc							
Długość kabla							
Przekrój przewodu	5x6	5x6	5x6				4x1,5
Typ kabla	YDY	YDY	YDY				YDY
Typ izolacji kabla							

<div>Docieplenie budynku mieszkalnego w Rudzie Śląkiej ul. Gierałtowskiego 2, 2a</div> <div>- Termomodernizacja</div> <div>Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych</div>	<div>shcemat ideowy</div> <div>Rozdzielnia główna R1</div>					
	Nr. projektu:		C		F	
	Nr. rysunku:		B		E	
	6		A		D	
	Data:		22.10.2019		Autor: Łukasz Mosiekowski	
				Nr. akurusa:		1 / 1