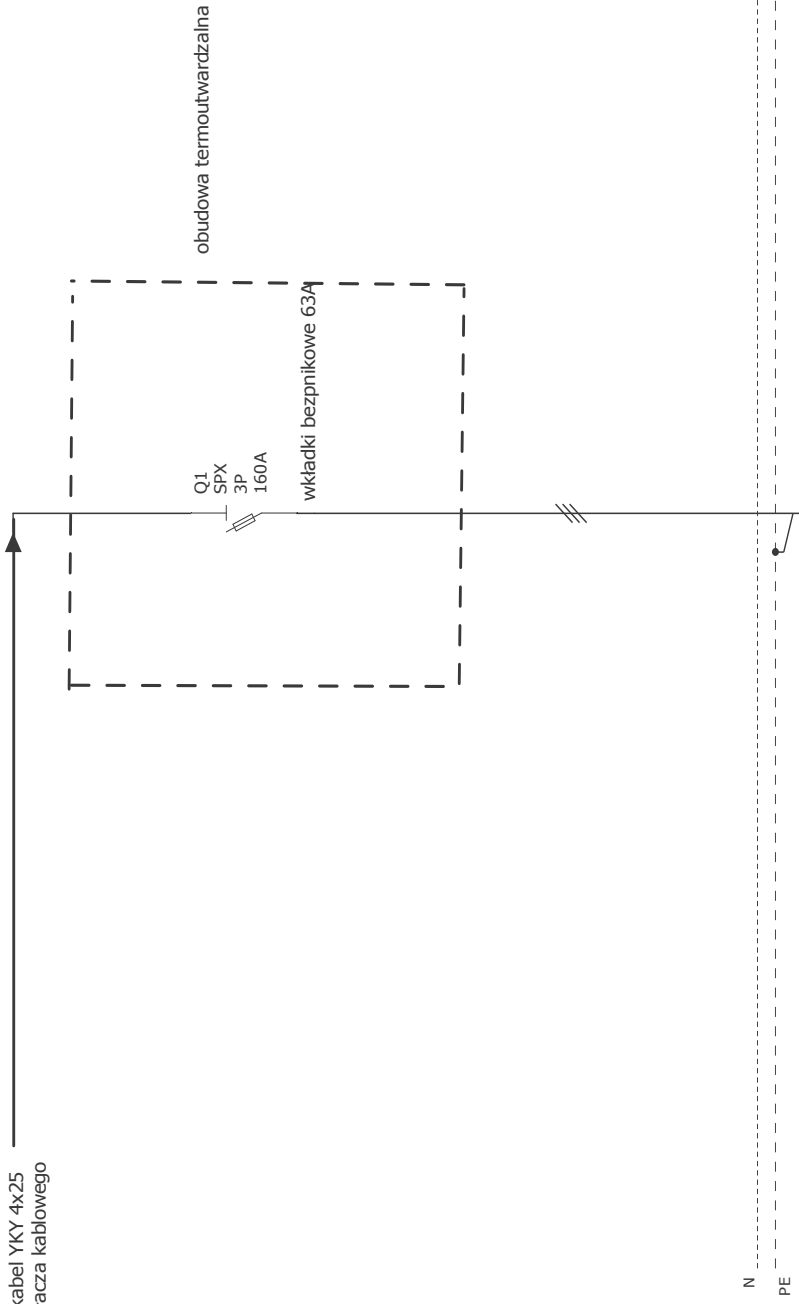


projektowany kabel YKY 4x25
z istniejącego złącza kablowego

[illegible]

<p>Schemat ideowy</p> <p>Złącze z wyłącznikiem głównym WG</p>	<p>Docieplenie budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej ul. Gierałtowskiego 2, 2a</p> <p>- Termomodernizacja</p> <p>Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych</p>							
	Nr. projektu:				C		F	
	Nr. rysunku:		5		B		E	
	Data:		22.10.2019		Autor:		Michał Botor	
						Nr. akurusa:		1 / 1