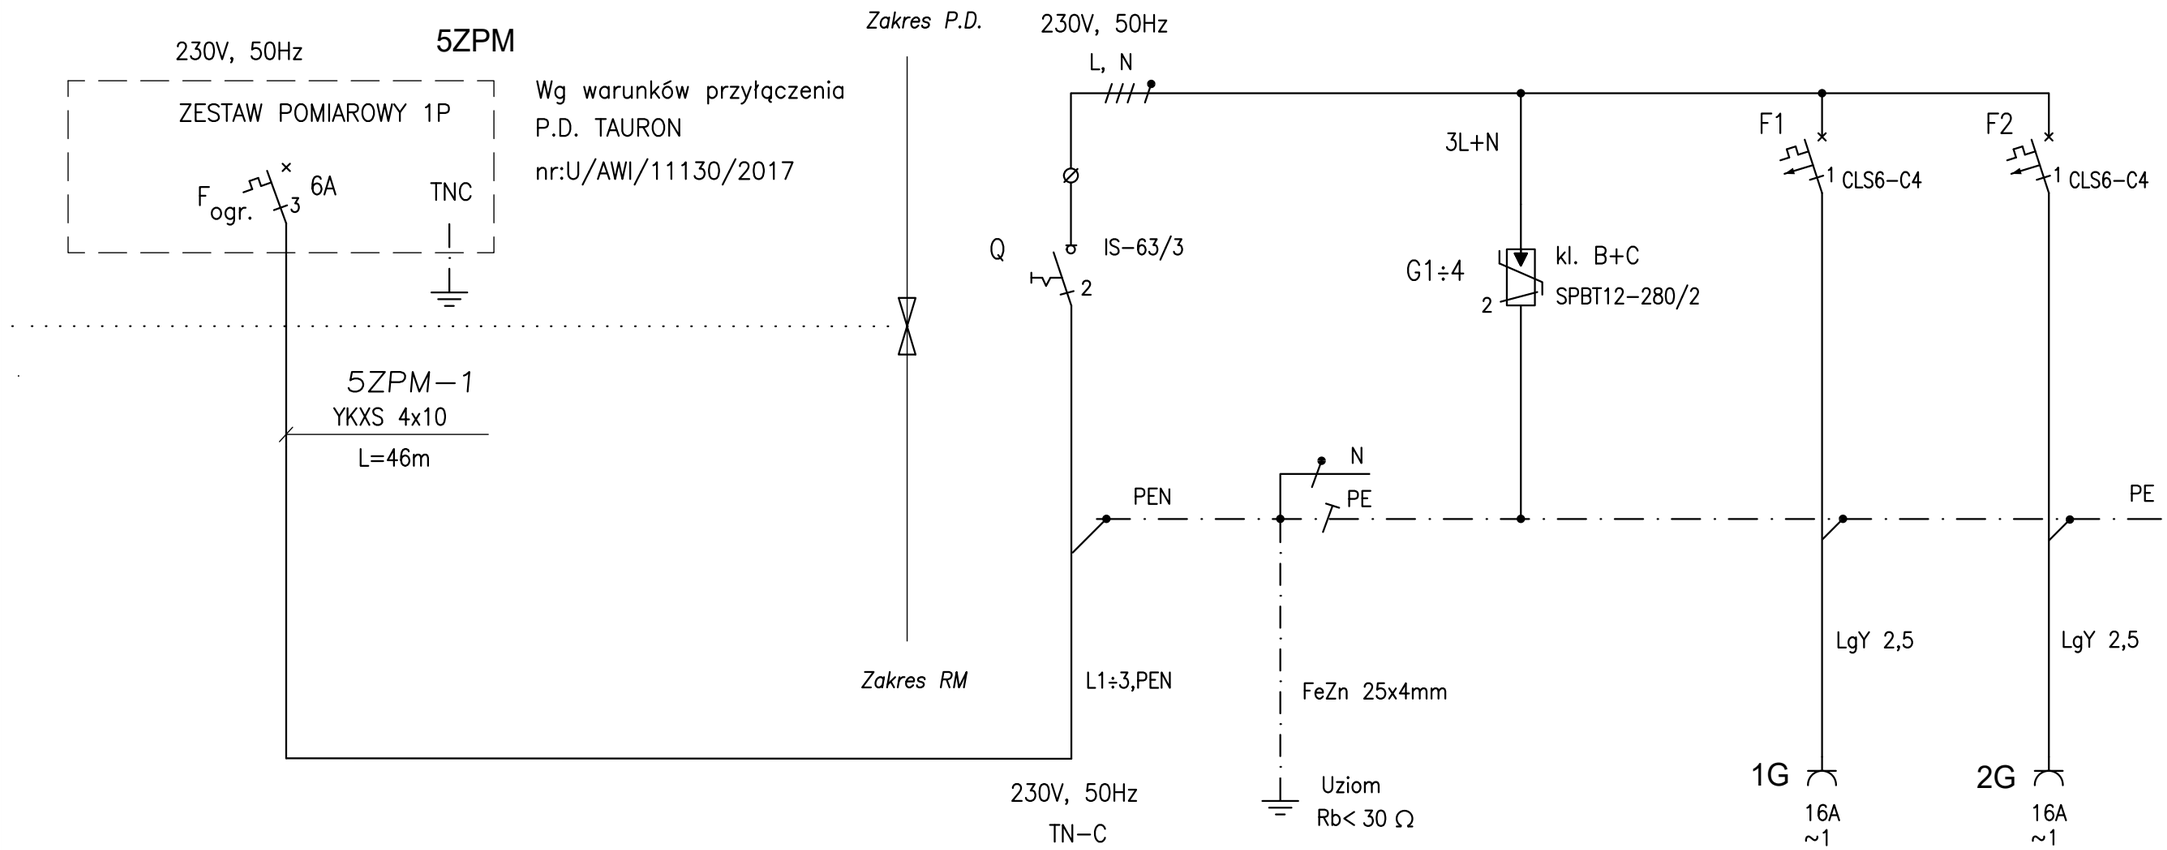

Zasilanie ze złącza		Ochrona	Gniazda wtykowe na szynie TH	
pomiarowego 1P		przepięciowa	podłączenie zasilaczy – ark.2	ogólnego przeznaczenia

Dane elektroenergetyczne:

NAPIĘCIE ZASILANIA: 230V 50Hz
ZASILANIE Z SIECI DYSTRYBUC.: UKŁAD TN-C

P p: 1,0 kW
P u: 0,2 kW

SYSTEM OCHRONY DODATKOWEJ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PRACOWNIA 44STO sp. z o.o.
ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70-42

Inwestycja: TRAKT RUDZKI
Rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska

Inwestor: Miasto Ruda Śląska z siedzibą Plac Jana Pawła II 6
41–709 Ruda Śląska
reprezentowane przez MPGM TBS sp.z o.o.

ZADANIE nr 5: Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku im. gen. Hallera
Instalacje elektr. oświetlenia i słaboprądowe monitoringu punktowego

Temat opracowania: ROZDZIELNICA MONITORINGU 5RM
SCHEMAT IDEOWY

Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Podpis:
Józef Broj	486/77	
Sprawdził:		

Branża: ELEKTRYCZNA	Faza: PW	Nr rys.: 1/2 E416–10
Skala:	Data: 2019.03	