5ZKO3

GŁĘBOKOŚĆ

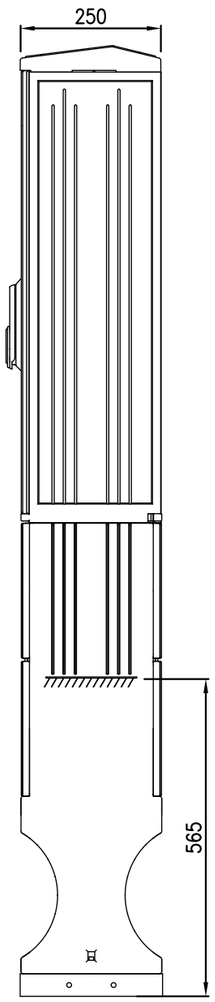

FRONT

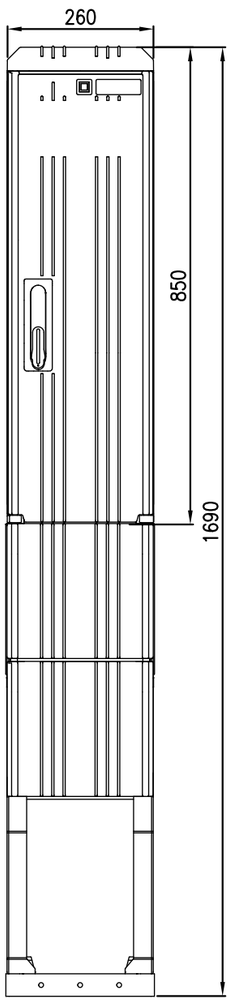

WNĘTRZE

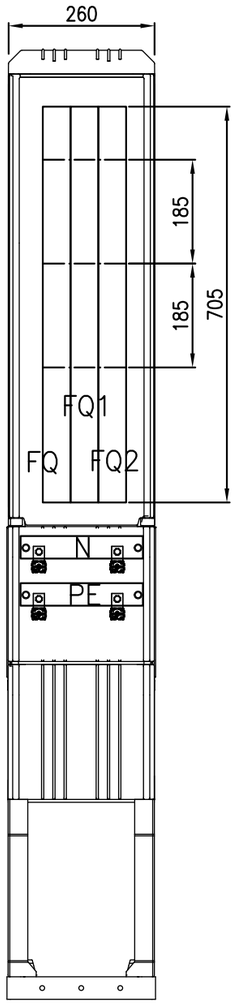

Obudowa izolacyjna z tworzywa na fundamencie
SKRF 260/800/1

FQ – rozłacznik listwowy 3–faz. – zwieracz
FQ1,2 – rozłacznik listwowy 3faz.– wkł. wg schematu
nr E416–04

Połączenia wg schematu nr E416–04
Zestawienie materiałów nr E416–03

PRACOWNIA 44STO sp. z o.o.
ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70-42

Inwestycja:	TRAKT RUDZKI Rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska
Inwestor:	Miasto Ruda Śląska z siedzibą Plac Jana Pawła II 6 41–709 Ruda Śląska reprezentowane przez MPGM TBS sp.z o.o.
ZADANIE nr 5: Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku im. gen. Hallera Instalacje elektr. oświetlenia i słaboprądowe monitoringu punktowego	
Temat opracowania:	ZŁĄCZE KABLOWE 5ZKO3 RYSUNEK MONTAŻOWY

Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Podpis:
Józef Broj	486/77	
Sprawdził:		
Branża: ELEKTRYCZNA	Faza: PW	Nr rys.: E416–05
Skala: 1:10	Data: 2019.03	

A3