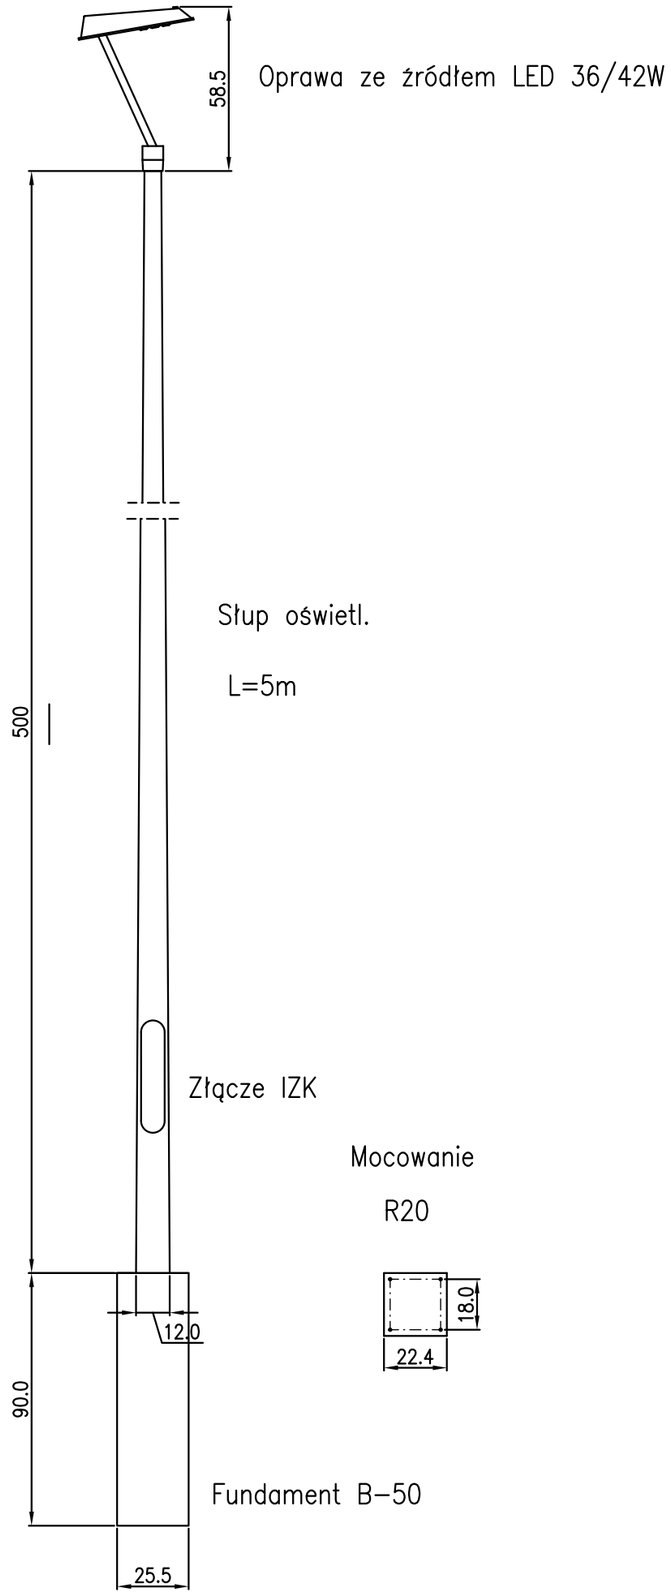

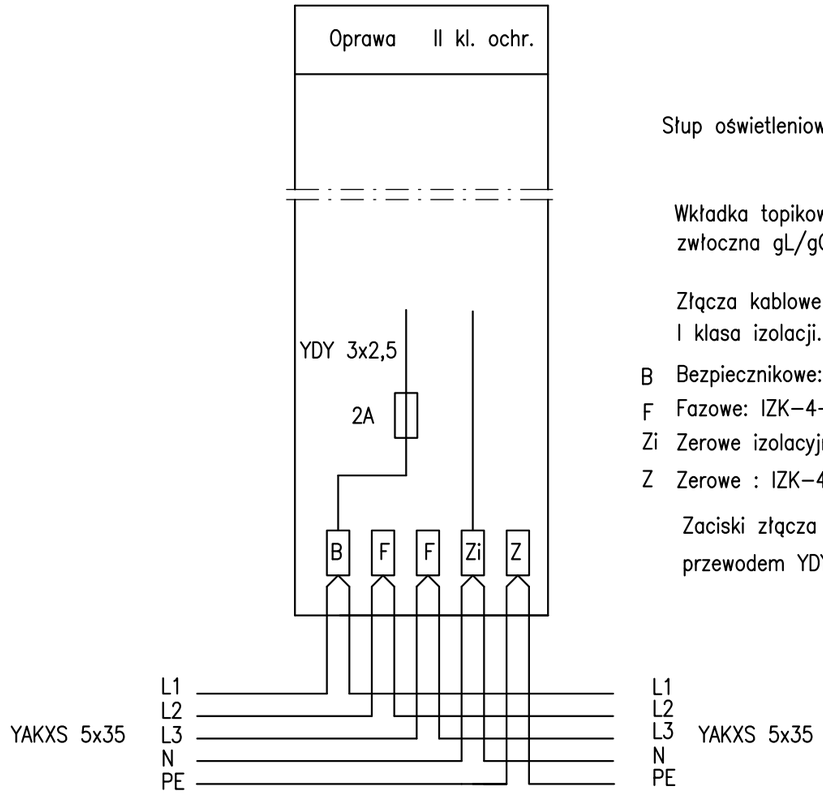

Słup oświetleniowy

Wkładka topikowa typu D01
zwłoczna gL/gG – 2A

Złącza kablowe do słupów oświetleniowych:
I klasa izolacji.

B Bezpiecznikowe: IZK-4-01
F Fazowe: IZK-4-02
Zi Zerowe izolacyjne: IZK-4-03
Z Zerowe : IZK-4-04

Zaciski złącza kablowego w słupie łączyć z oprawą przewodem YDY 3x2,5

PRACOWNIA 44STO sp. z o.o.
ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70-42

Inwestycja:	TRAKT RUDZKI Rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska
Inwestor:	Miasto Ruda Śląska z siedzibą Plac Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska reprezentowane przez MPGM TBS sp.z o.o.
Zadanie:	Instalacja oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych
Temat opracowania:	SŁUP OŚWIETLENIOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Podpis:
Józef Broj	486/77	
Sprawdził:		
Branża: ELEKTRYCZNA	Faza: PW	Nr rys.: E416-12
Skala: 1:20	Data: 2019.03	