Ścieżka od 5ZK04 do słupa nr 4–13 w kierunku ul.Hallera

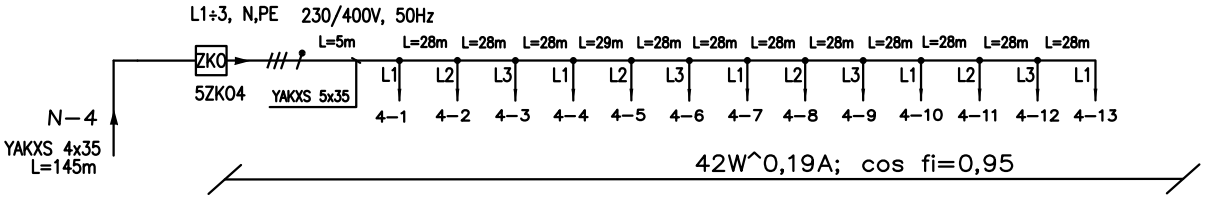

Spadek napięcia w fazie L1 wynosi 1,4V ^ 0,5% < u_{dop}=2–8%
Spadek napięcia w obwodzie N–4 wynosi 0,16V ^ 0,04% < u_{dop}=2–8%

Ścieżka od 5ZK03 do słupa nr 2–16 w kierunku ul.Czarnoleśnej

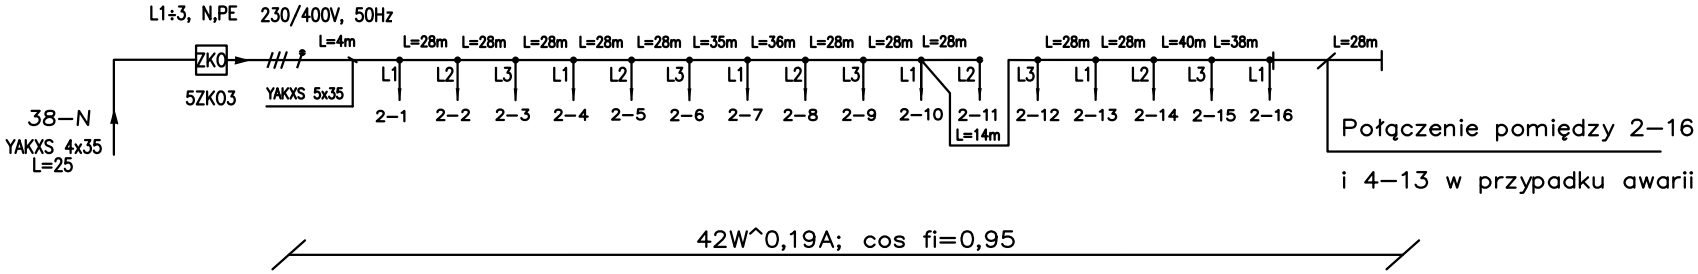

Spadek napięcia w fazie L1 wynosi 2,16V ^ 0,94% < u_{dop}=2–8%

Spadek napięcia w fazie L1, w przypadku połączenia obu obwodów oświetlenia: 3,56V ^ 1,55% < u_{dop}

	Data	Nazwisko	Podpis
Projektow.	2017.11	Józef Broj	
Nr uprawnień:		486/77	
Sprawdz.			
Nr uprawnień:			

ŚCIEŻKA W PARKU IM.GEN.HALLERA

Schemat na potrzeby obliczenia spadku napięcia

STO

Inwestor: Miasto Ruda Śląska

Dotyczy : Park im.gen.Hallera

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIA ŚCIEŻEK

Nr archiw. E416–02

Arkusz 17 / 17 Arkuszy

A2