



BUDYNEK nr 53

+5.60

PIĘTRO - I

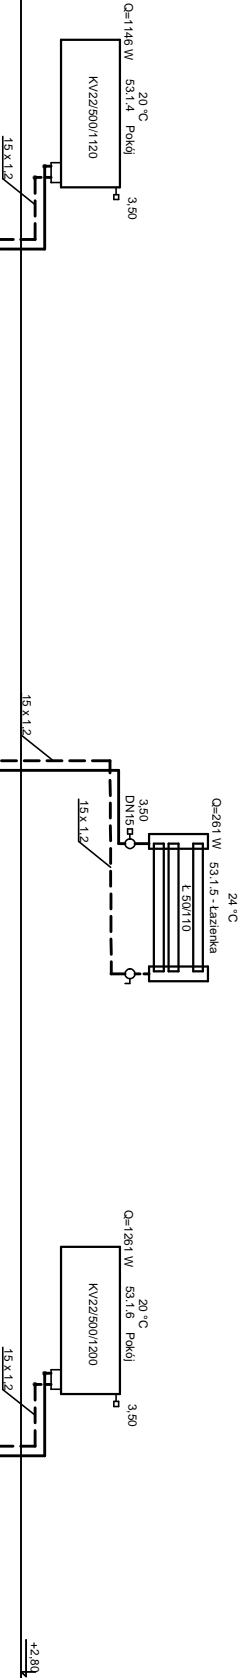

PIWNICA

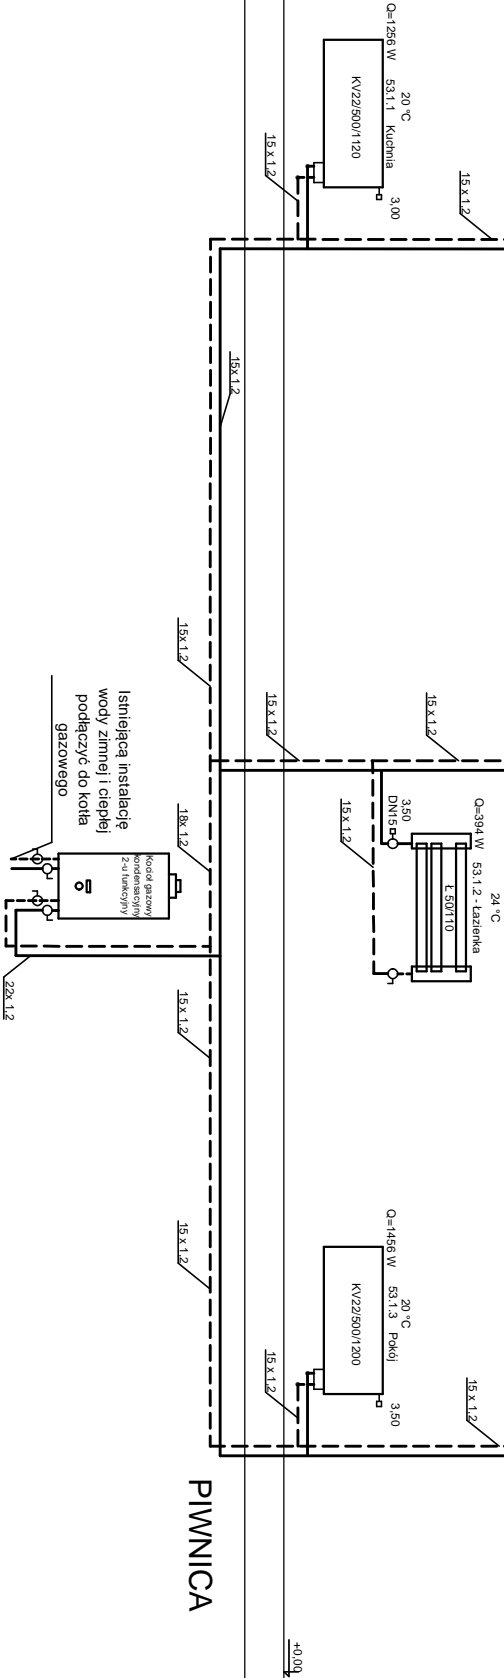

OZNACZENIA:

- KV22/500/800 - rodzaj i wielkość grzejnika panelowego
- C-Sta50/110 - rodzaj i wielkość grzejnika łazienkowego
- 2xØ15 - oznaczenie ilości i średnic rur c.o.
- 15x1.2 - średnica nom. DN12 rury Mapress
- 18x1.2 - średnica nom. DN15 rury Mapress
- 22x1.5 - średnica nom. DN20 rury Mapress

Obiekt: Budynnek mieszkalny wielorodzinny (dz.nr 237, 264/14, 265/14; 266/15, 267/15) przy ul. Sikorek 49, 51, 53, 55, 57 w Rudzie Śląskiej.				Miejsce: Miasto Ruda Śląska	
Zawartość: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej połączona z modernizacją przewodów spalinyowych i wentylacyjnych oraz budową instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.				41-709 Ruda Śląska pl. Jana Pawła II 6	
Typ projektu: Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku nr 53				Projektant: mgr inż. Katarzyna Ganczarek nr upraw. SLK/5019/POOS/13	
Nr projektu: 17				Data: 04.2021	
Projektant: mgr inż. Robert Dzwigon				Podpis:	