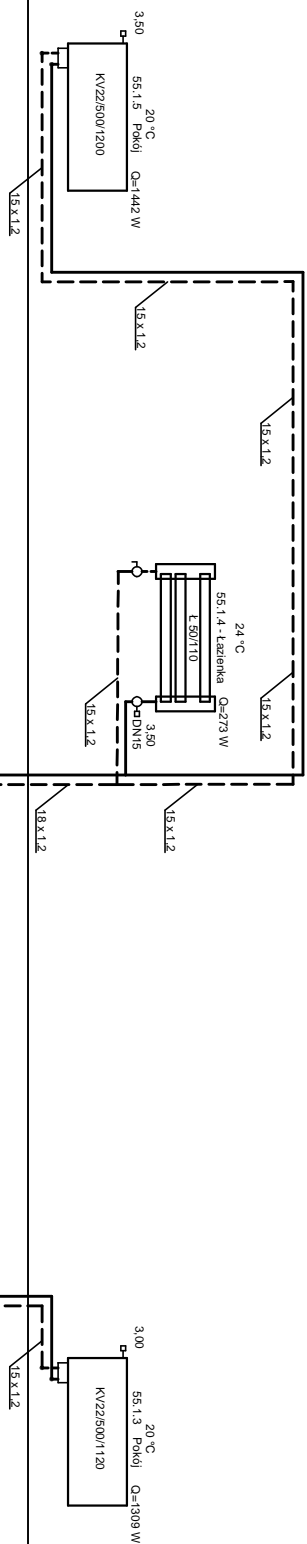



BUDYNEK nr 55

+5,60

PIETRO - I


+2,80

PARTER

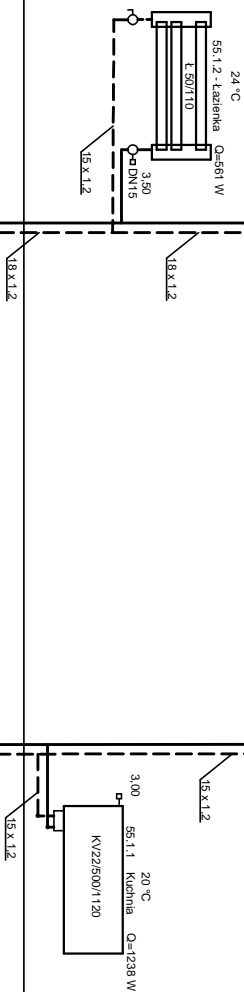

+0,00

PIWNICA

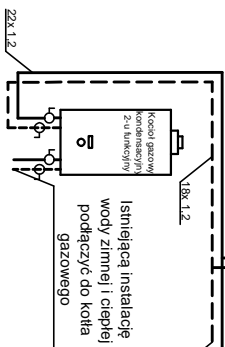

-2,50

OZNACZENIA:

KV22/500/800

- rodzaj i wielkość grzejnika panelowego

C-Sta50/110 - rodzaj i wielkość grzejnika łazienkowego

2xØ15

- oznaczenie ilości i średnic rur c.o

15x1.2 - šerdnica nom. DN12 rury Mapress

18x1.2 - šerdnica nom. DN15 rury Mapress

22x1.5 - šerdnica nom. DN20 rury Mapress

Działek:	Budunek mieszkalny wielorodzinny (dzt nr 237, 264/14; 205/1-4; 286/15; 267/15) przy ul. Sikorskego 49, 51, 53, 55, 57 w Rudzie Śląskiej.	Inwestor:	Miasto Ruda Śląska
Instalacje:	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej połączona z modernizacją przewoźów spalnicowych i wentylacyjnych oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkальnym wielorodzinnym.	Projektant:	41-709 Ruda Śląska pl. Jana Pawła II 6 mgr inż. Katarzyna Garmczarek nr upraw. SL/5019/P/OOS/413
Tytuł rys.: RDW	Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania dla budynky nr 55	Nr umowy, DRD-instałacja	RDW-Instałacja 73-0181C/O
Typu rys.: RDW		18 Skala: 1:100 Data: 04.02.2021	Pojęcie: mgr inż. Robert Dawgion