


$$\begin{array}{r} +5.69 \\ \hline 4 \end{array}$$

## BUDYNEK nr 51

PIETRO - I

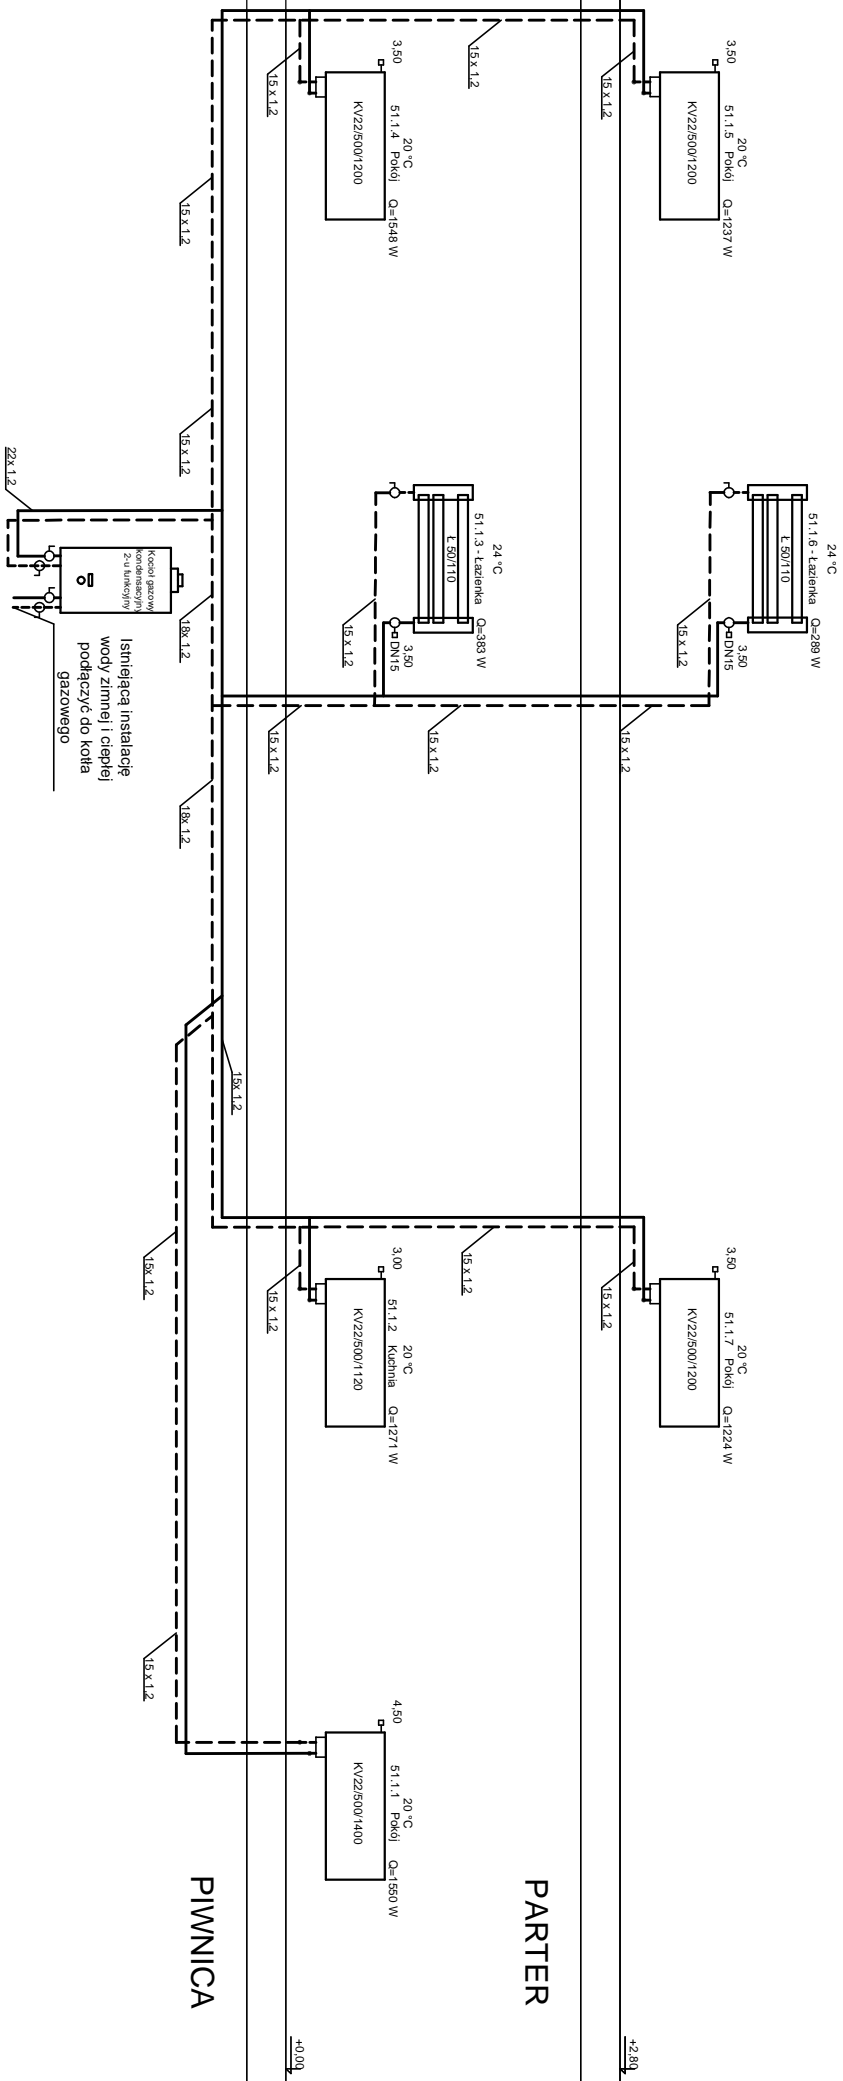

-2,59

## OZNACZENIA:

KV22/500/800

- rodzaj i wielkość grzejnika panelowego

C-Sta50/110

- rodzaj i wielkość grzejnika łazienkowego

2xØ15  
- oznaczenie ilości i średnic rur c.o.

15x1.2 - šerdnica nom. DN12 rury Mapress

18x1.2 - šerdnica nom. DN15 rury Mapress

22x1.5 - šerdnica nom. DN20 rury Mapress

<p><b>Opis:</b> Budulek mieszkalny wielorodzinny (dz. nr 237, 264/14, 265/14; 266/15; 267/15) przy ul. Słokrek 49, 51, 53, 55, 57 w Rudzie Śląskiej</p> <p><b>Wzrosty:</b> Budowna wewnętrznej instalacji gazowej połączona z modernizacją przewodów spalinalnych i wentylacyjnych oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.</p>		<p><b>Investor:</b> Miasto Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska pl. Jana Pawła II 6</p>	
<p><b>Typ i przebieg</b></p>	<p><b>N. pła.</b> 16</p> <p><b>Stade</b> -----</p> <p><b>Stade</b> 04.2021</p> <p><b>N. umowy</b> DRD Instalacje</p> <p><b>DRD Instalacje</b> 7316100</p> <p><b>mgr inż. Robert Dziwign</b></p>	<p><b>Projektant</b> mgr inż. Katarzyna Ganczarek n. upr. SIK5019/P.OOS/13</p> <p><b>Projektant</b> mgr inż. Robert Dziwign</p>	<p><b>Podpis</b></p>