


UWAGA
termostaty zabudowac zgodnie
z rysunkiemIE-1

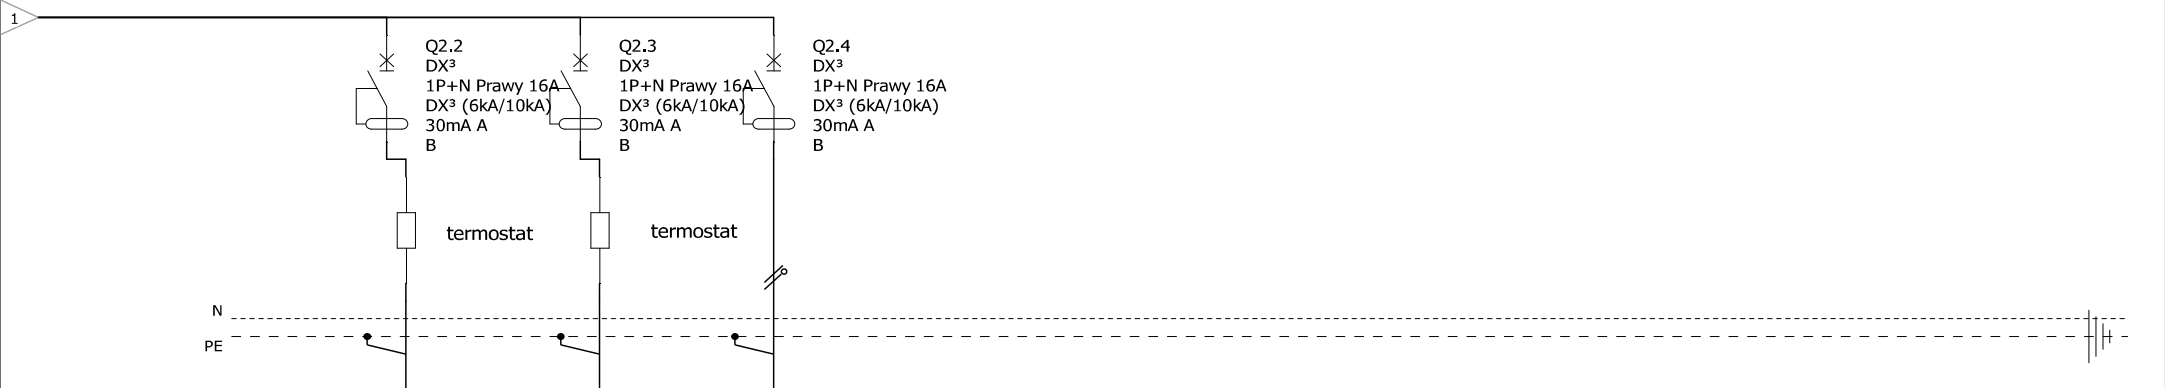

Oznaczenie urządzenia	CMP2	CMP3	Q2.4						
Oznaczenie zacisku									
Opis	Zasilanie promienników pom nr 2	Zasilanie promienników pom kuchnia	Zasilanie grzejnika drabinkowego łazienka						
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	YDY						
Typ kabla	YDY	YDY	3x2,5						
Typ izolacji kabla									