



Oznaczenie urządzenia	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25
Oznaczenie zacisku									
Opis	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu									
Typ kabla									
Typ izolacji kabla									

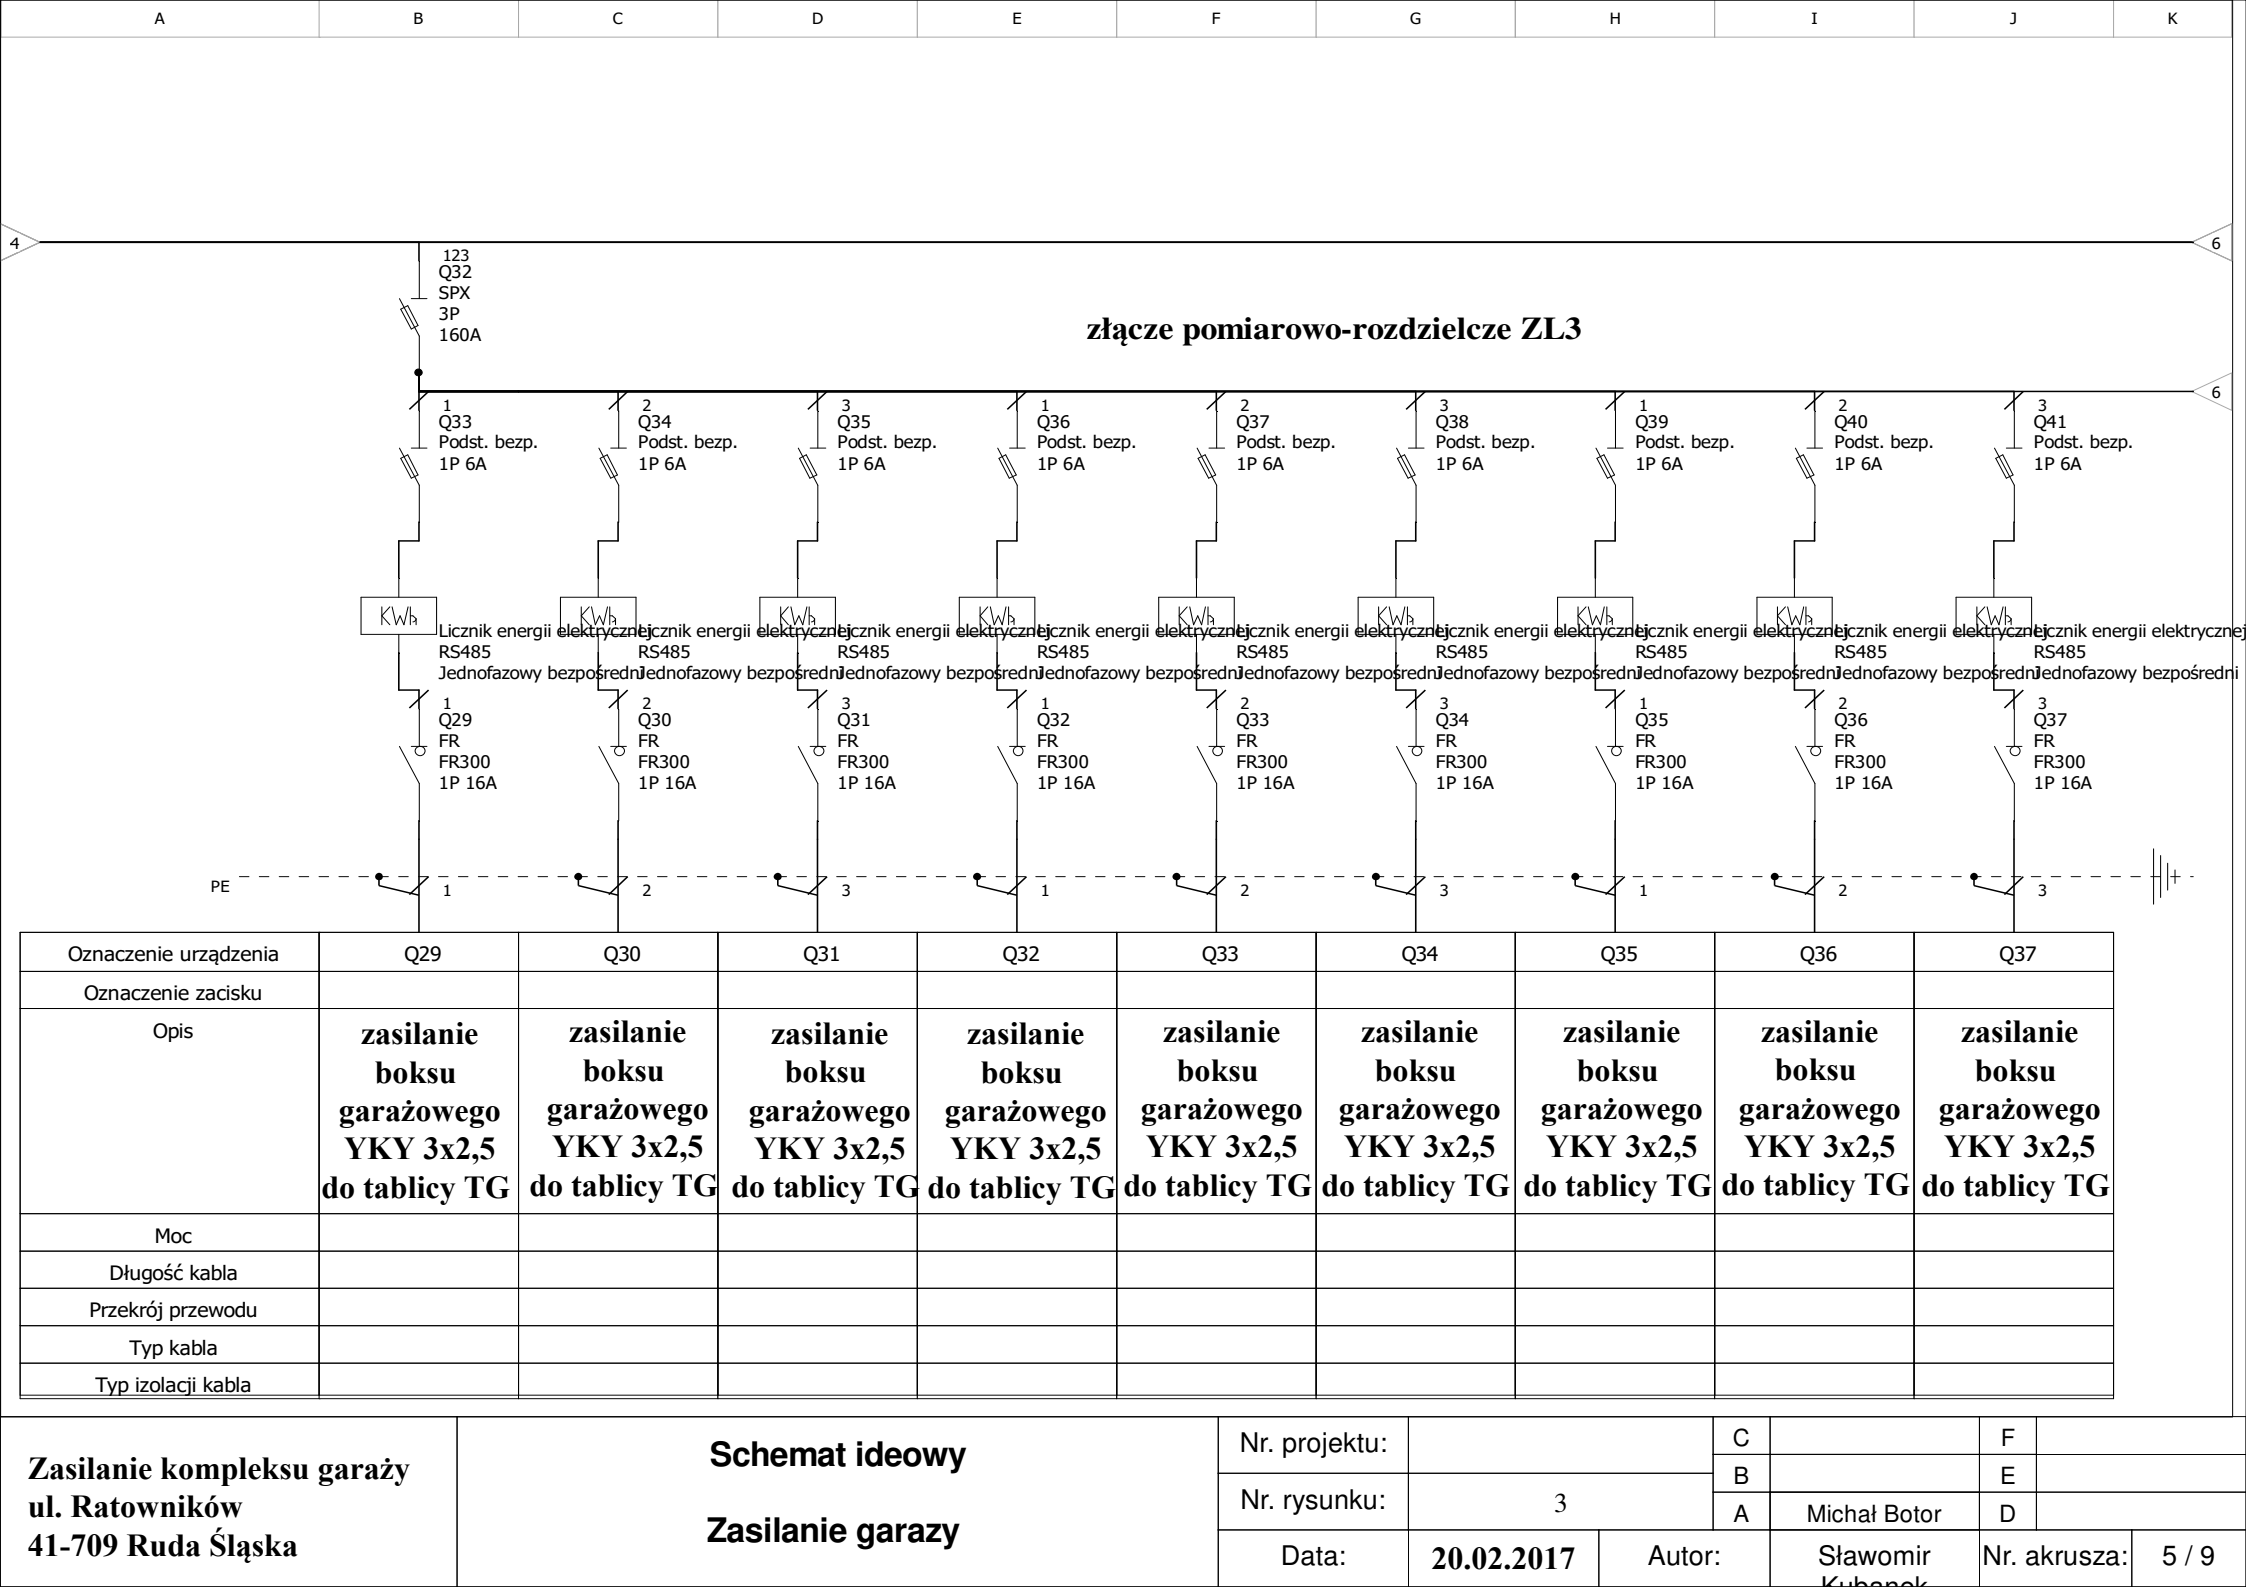


Zasilanie kompleksu garaży
ul. Ratowników
41-709 Ruda Śląska

Schemat ideowy
Zasilanie garaży

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:	3	B		E	
		A	Michał Botor	D	
Data:	20.02.2017	Autor:	Sławomir Kubanek	Nr. akurusa:	5 / 9

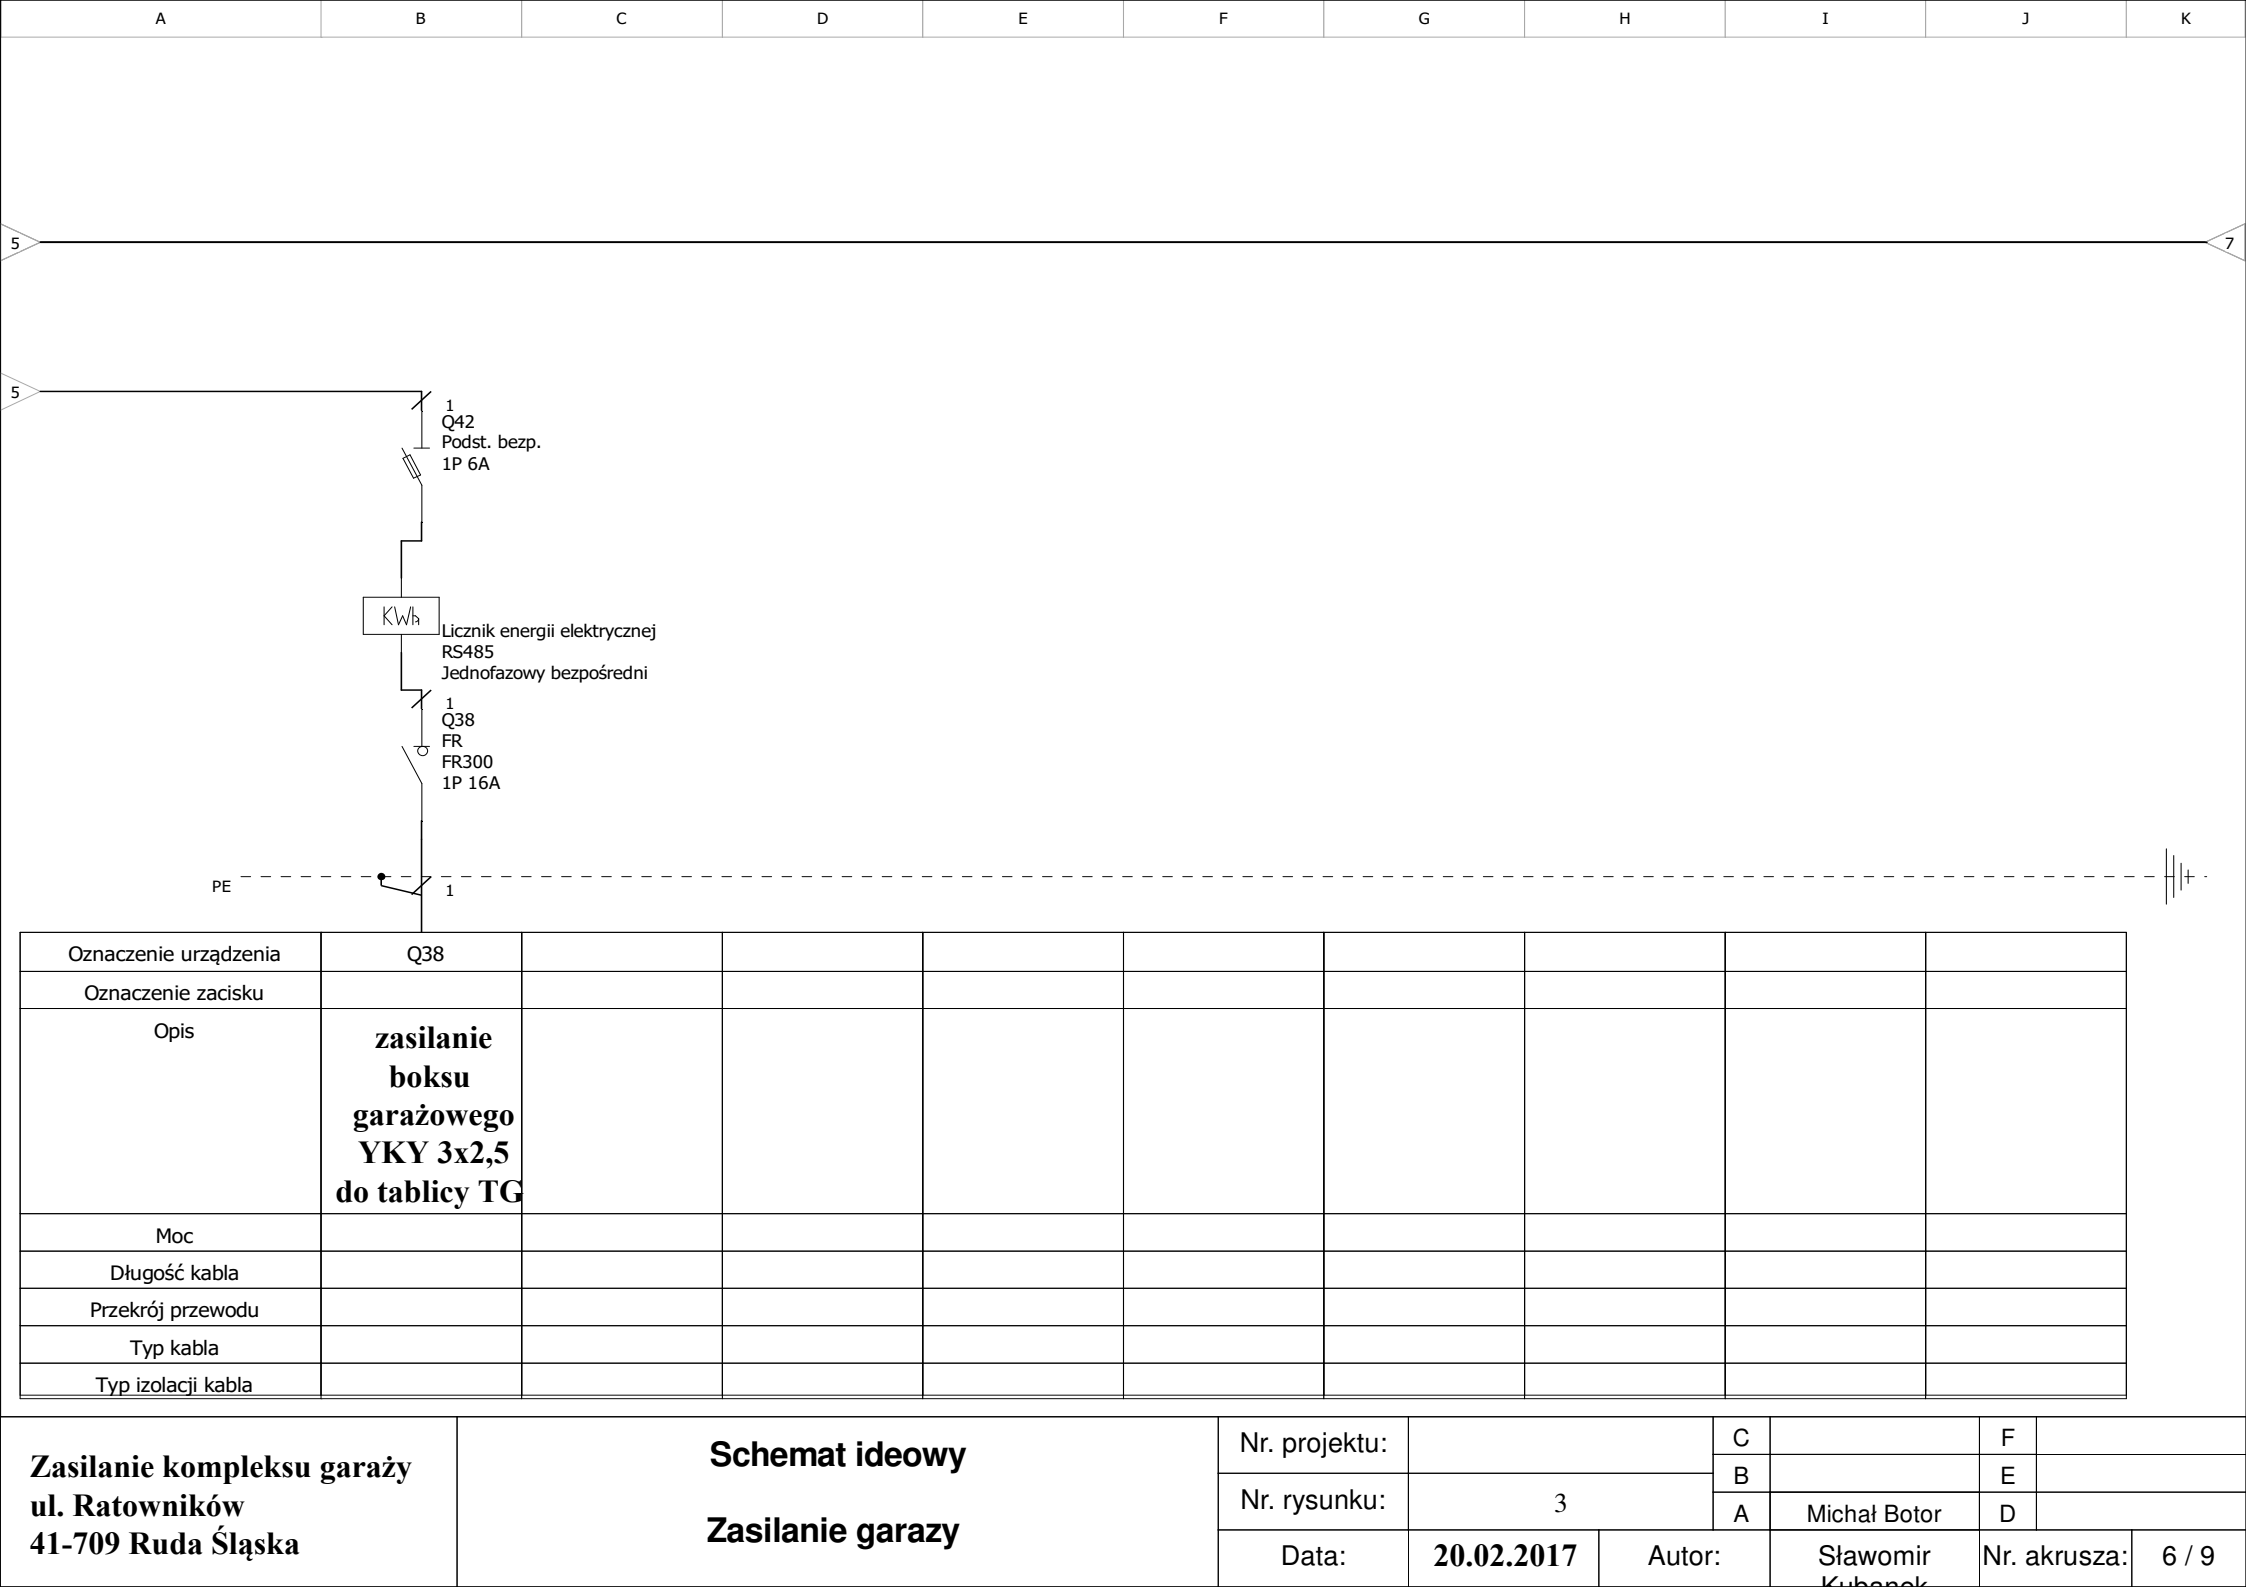


kabel YKY 4x16

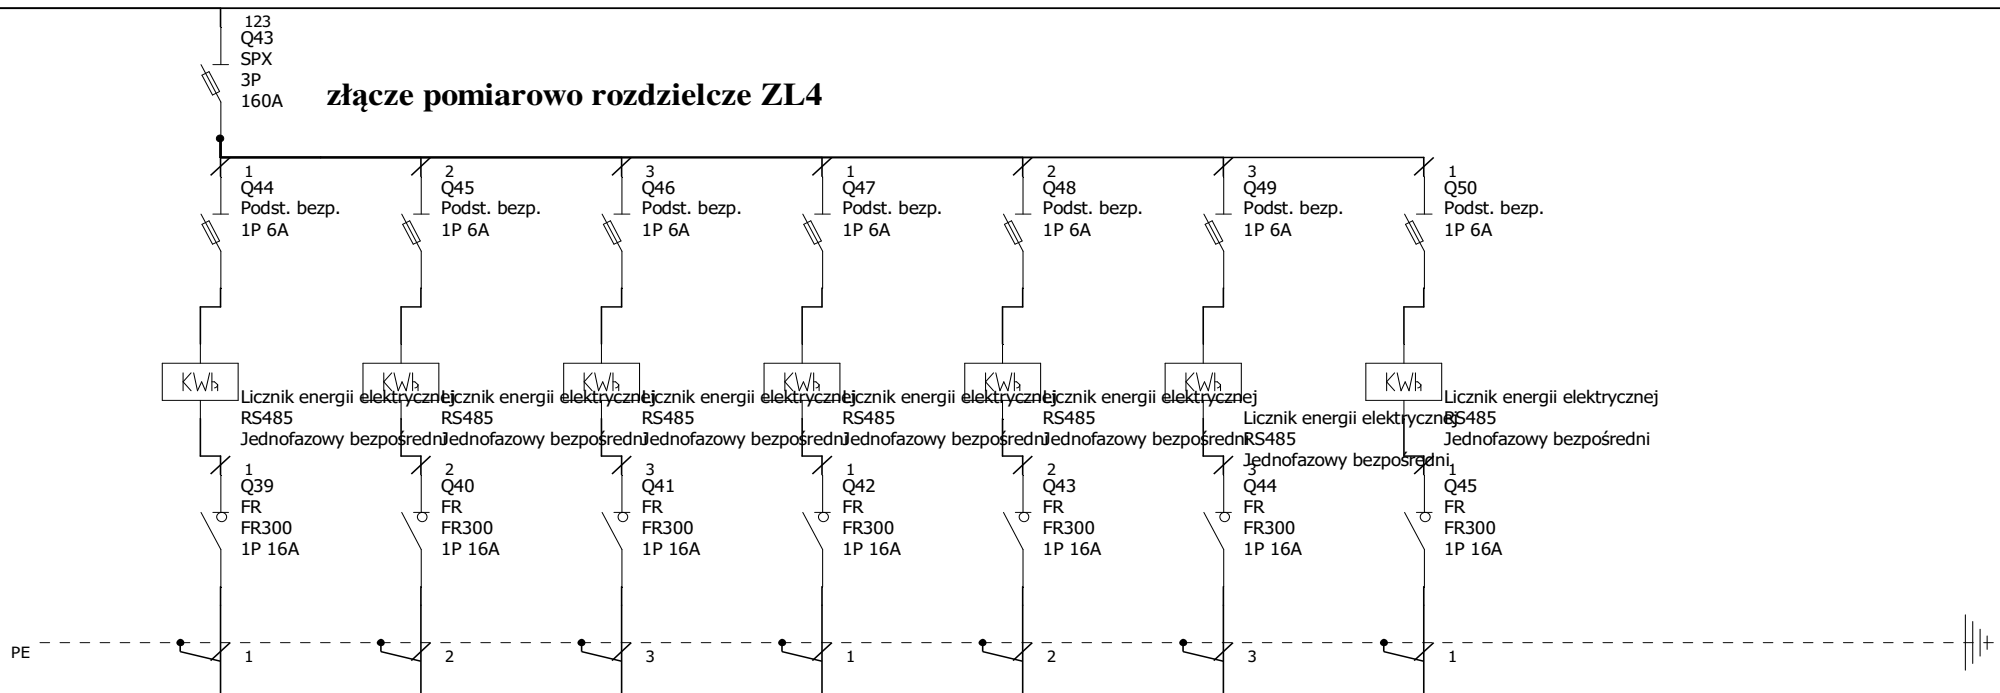

Oznaczenie urządzenia	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43	Q44	Q45		
Oznaczenie zacisku									
Opis	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boku garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG		
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu									
Typ kabla									
Typ izolacji kabla									

Zasilanie kompleksu garaży ul. Ratowników 41-709 Ruda Śląska	Schemat ideowy Zasilanie garaży	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:	3	B		E	
				A	Michał Botor	D	
		Data:	20.02.2017	Autor:	Sławomir Kubanek	Nr. akurusa:	7 / 9

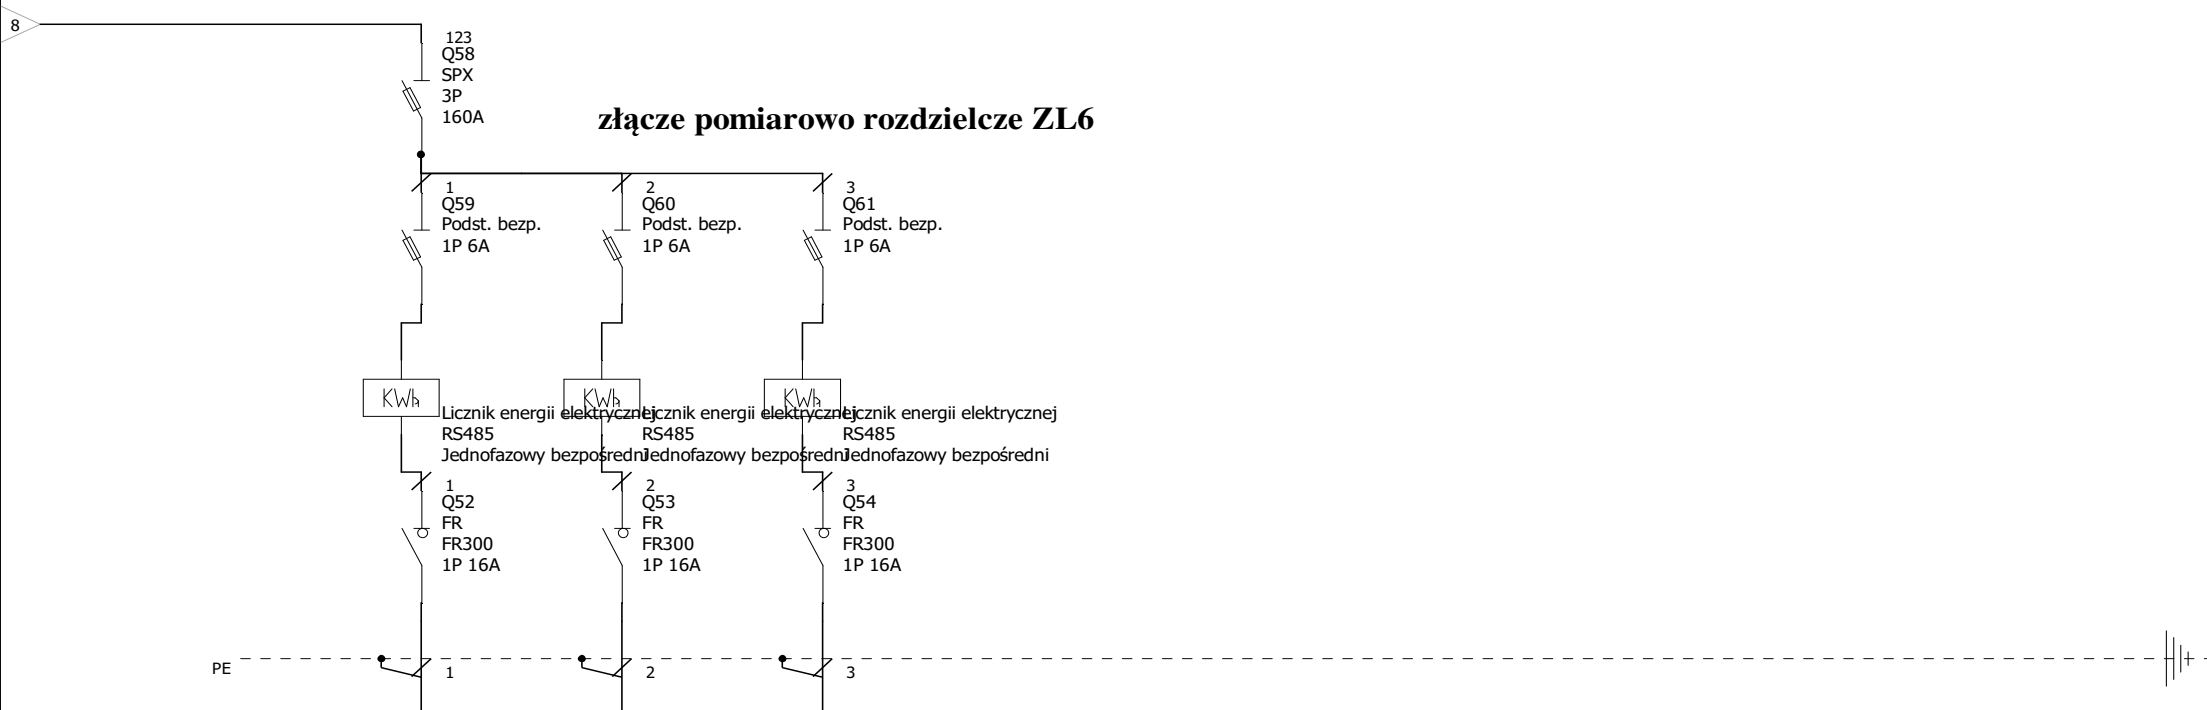

Oznaczenie urządzenia	Q52	Q53	Q54						
Oznaczenie zacisku									
Opis	zasilanie boksu garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boksu garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG	zasilanie boksu garażowego YKY 3x2,5 do tablicy TG						
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu									
Typ kabla									
Typ izolacji kabla									